

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7E 34 000'00'00.9E01914

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A6	Шкаф управления силовой ШУС.ОПС.16.00.000	1	в БА
ВТН1..ВТН2	Извещатель пожарный тепловой ИП212-ЗСМ	2	IP 40
ВТМ1	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	1	IP 41
ВТМ2	Извещатель пожарный ручной ИПР 535 МК-А КМ15 67IP (-60...75C)	1	1ExdIIBT6Gb
ВИА1, ВИА2	Оповещатель светозвуковой ПАСВ 1-М-54-1К	2	
ВИА3	Оповещатель световой Сфера-ВЗ "Выход"	1	

ПТБ1036.00.00.000 ПС Э4

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб. Ахметшина

Пров. Шайхетдинов

Т.контр.

Н.контр.

Утв. Шавалиев

04.19

04.19

04.19

Пожарная сигнализация

Схема электрическая соединений

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 3


АО "АК ОЗНА"

Копировал

Формат А4×2

Блок автоматики

Наименование параметра	Извещатель пожарный ручной	Извещатель пожарный тепловой	
Тип прибора	ИПР-ЗСУ (внутри)	ИП212-ЗСМ (внутри БА)	
Позиц. обознач.	ВТМ1	ВТН1	ВТН2

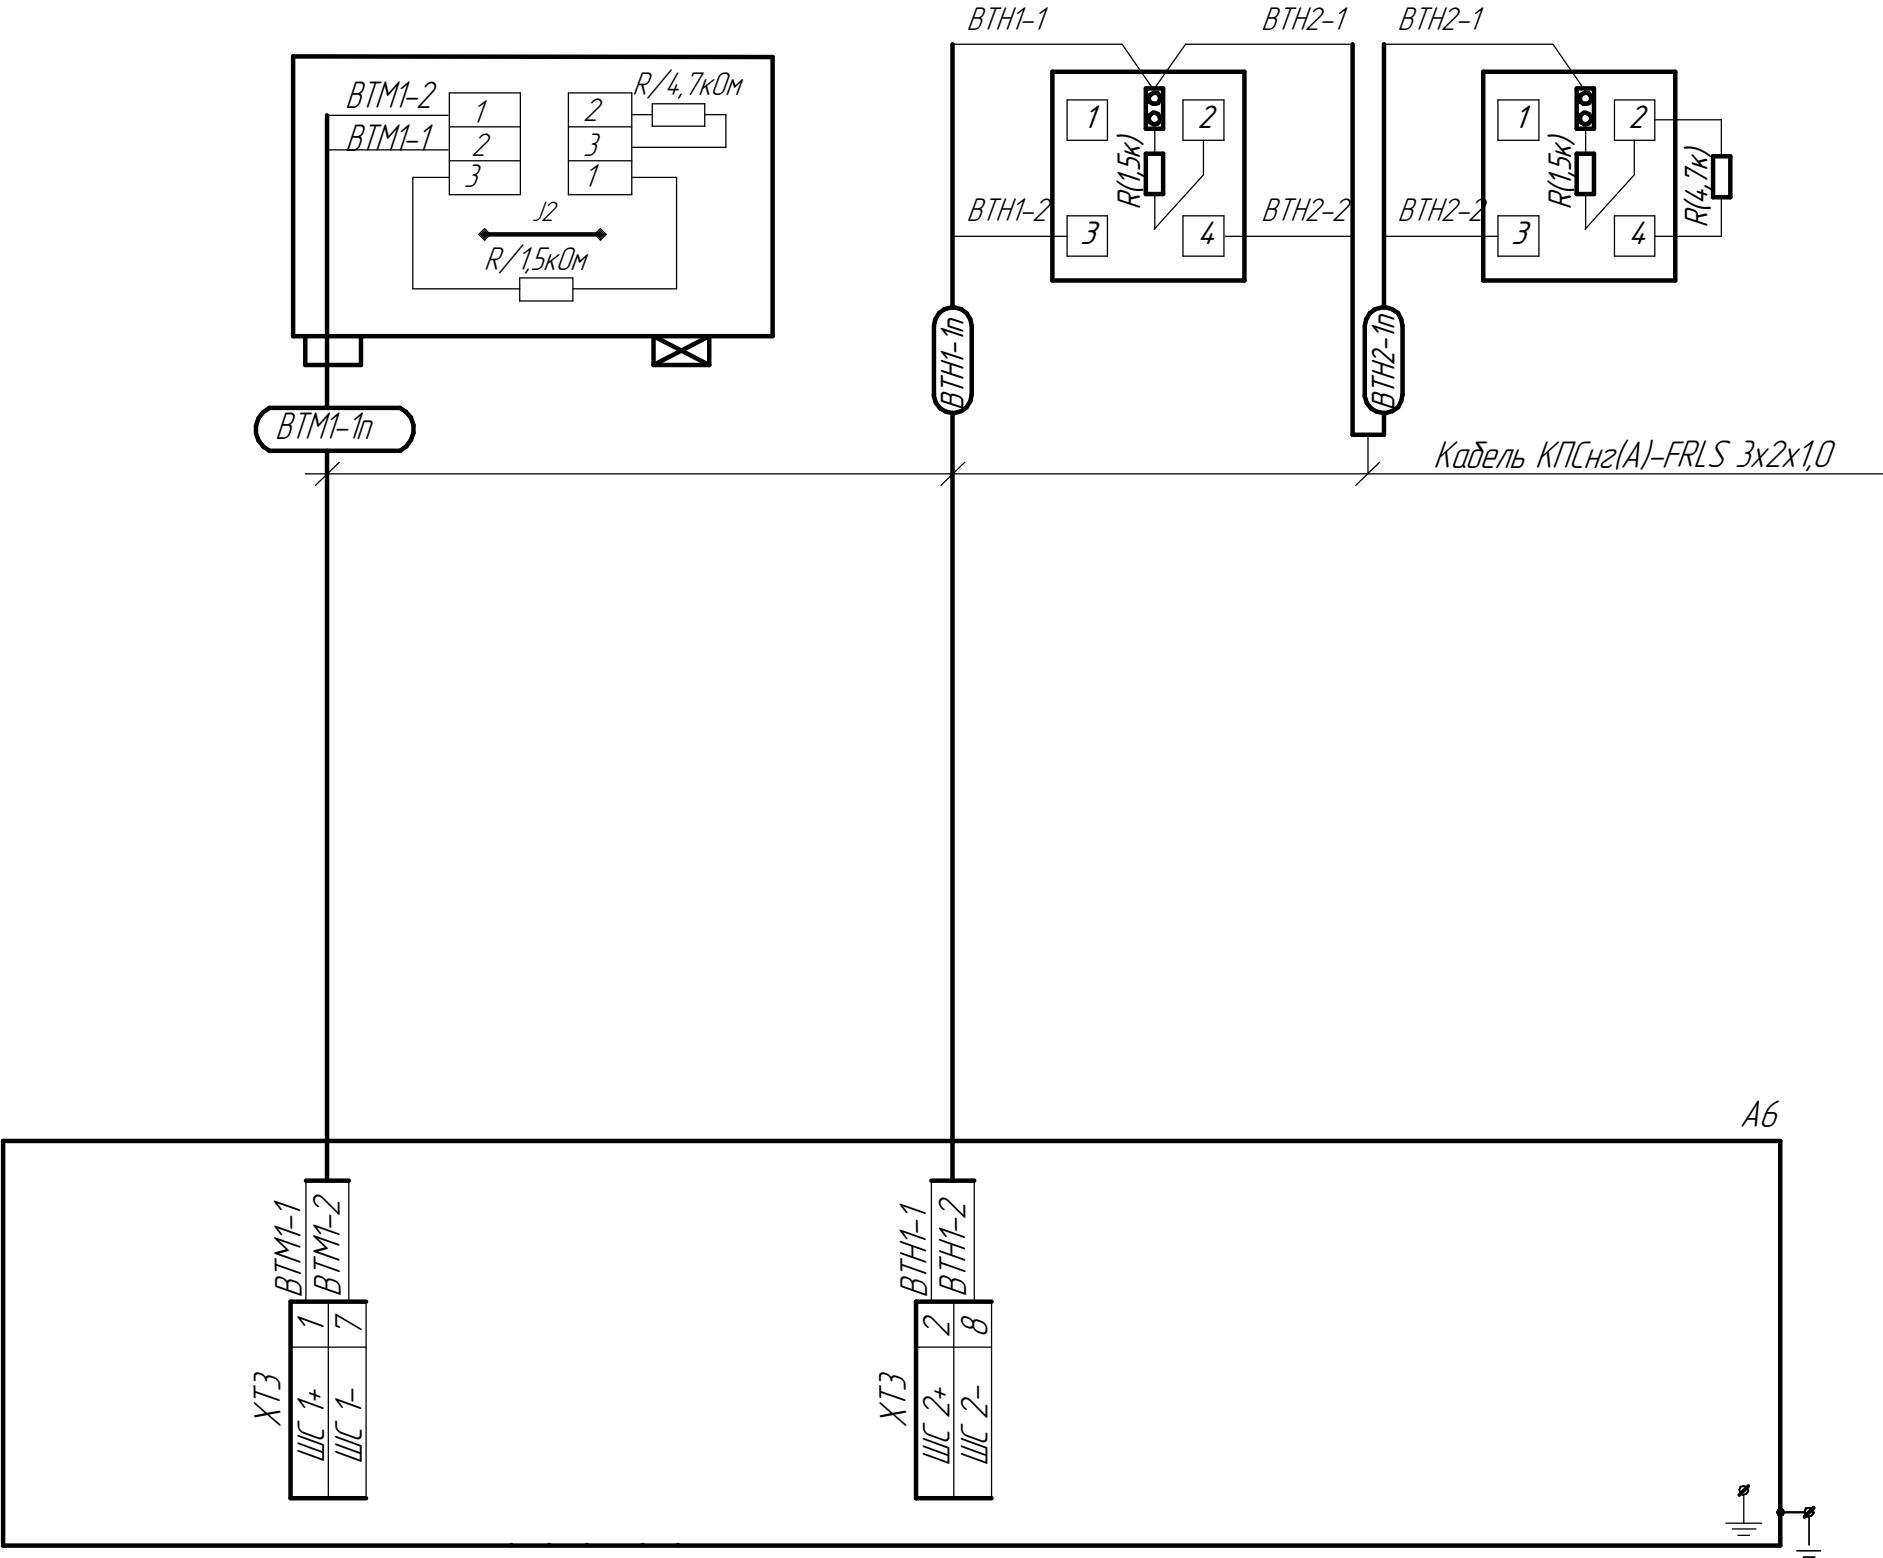


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

внутри Блока аппаратного Категория помещения "Д"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Блок автоматики

Наименование параметра	Извещатель пожарный ручной	Оповещатель светозвуковой (внутри)	Оповещатель светозвуковой (снаружи)	Световое табло
Тип прибора	ИП535-07е (снаружи)	ПАСВ 1-М-54-1К	ПАСВ 1-М-54-1К	Сфера-ВЗ "Выход"
Позиц. обознач.	BTM2	BIAL1	BIAL2	BIAL3

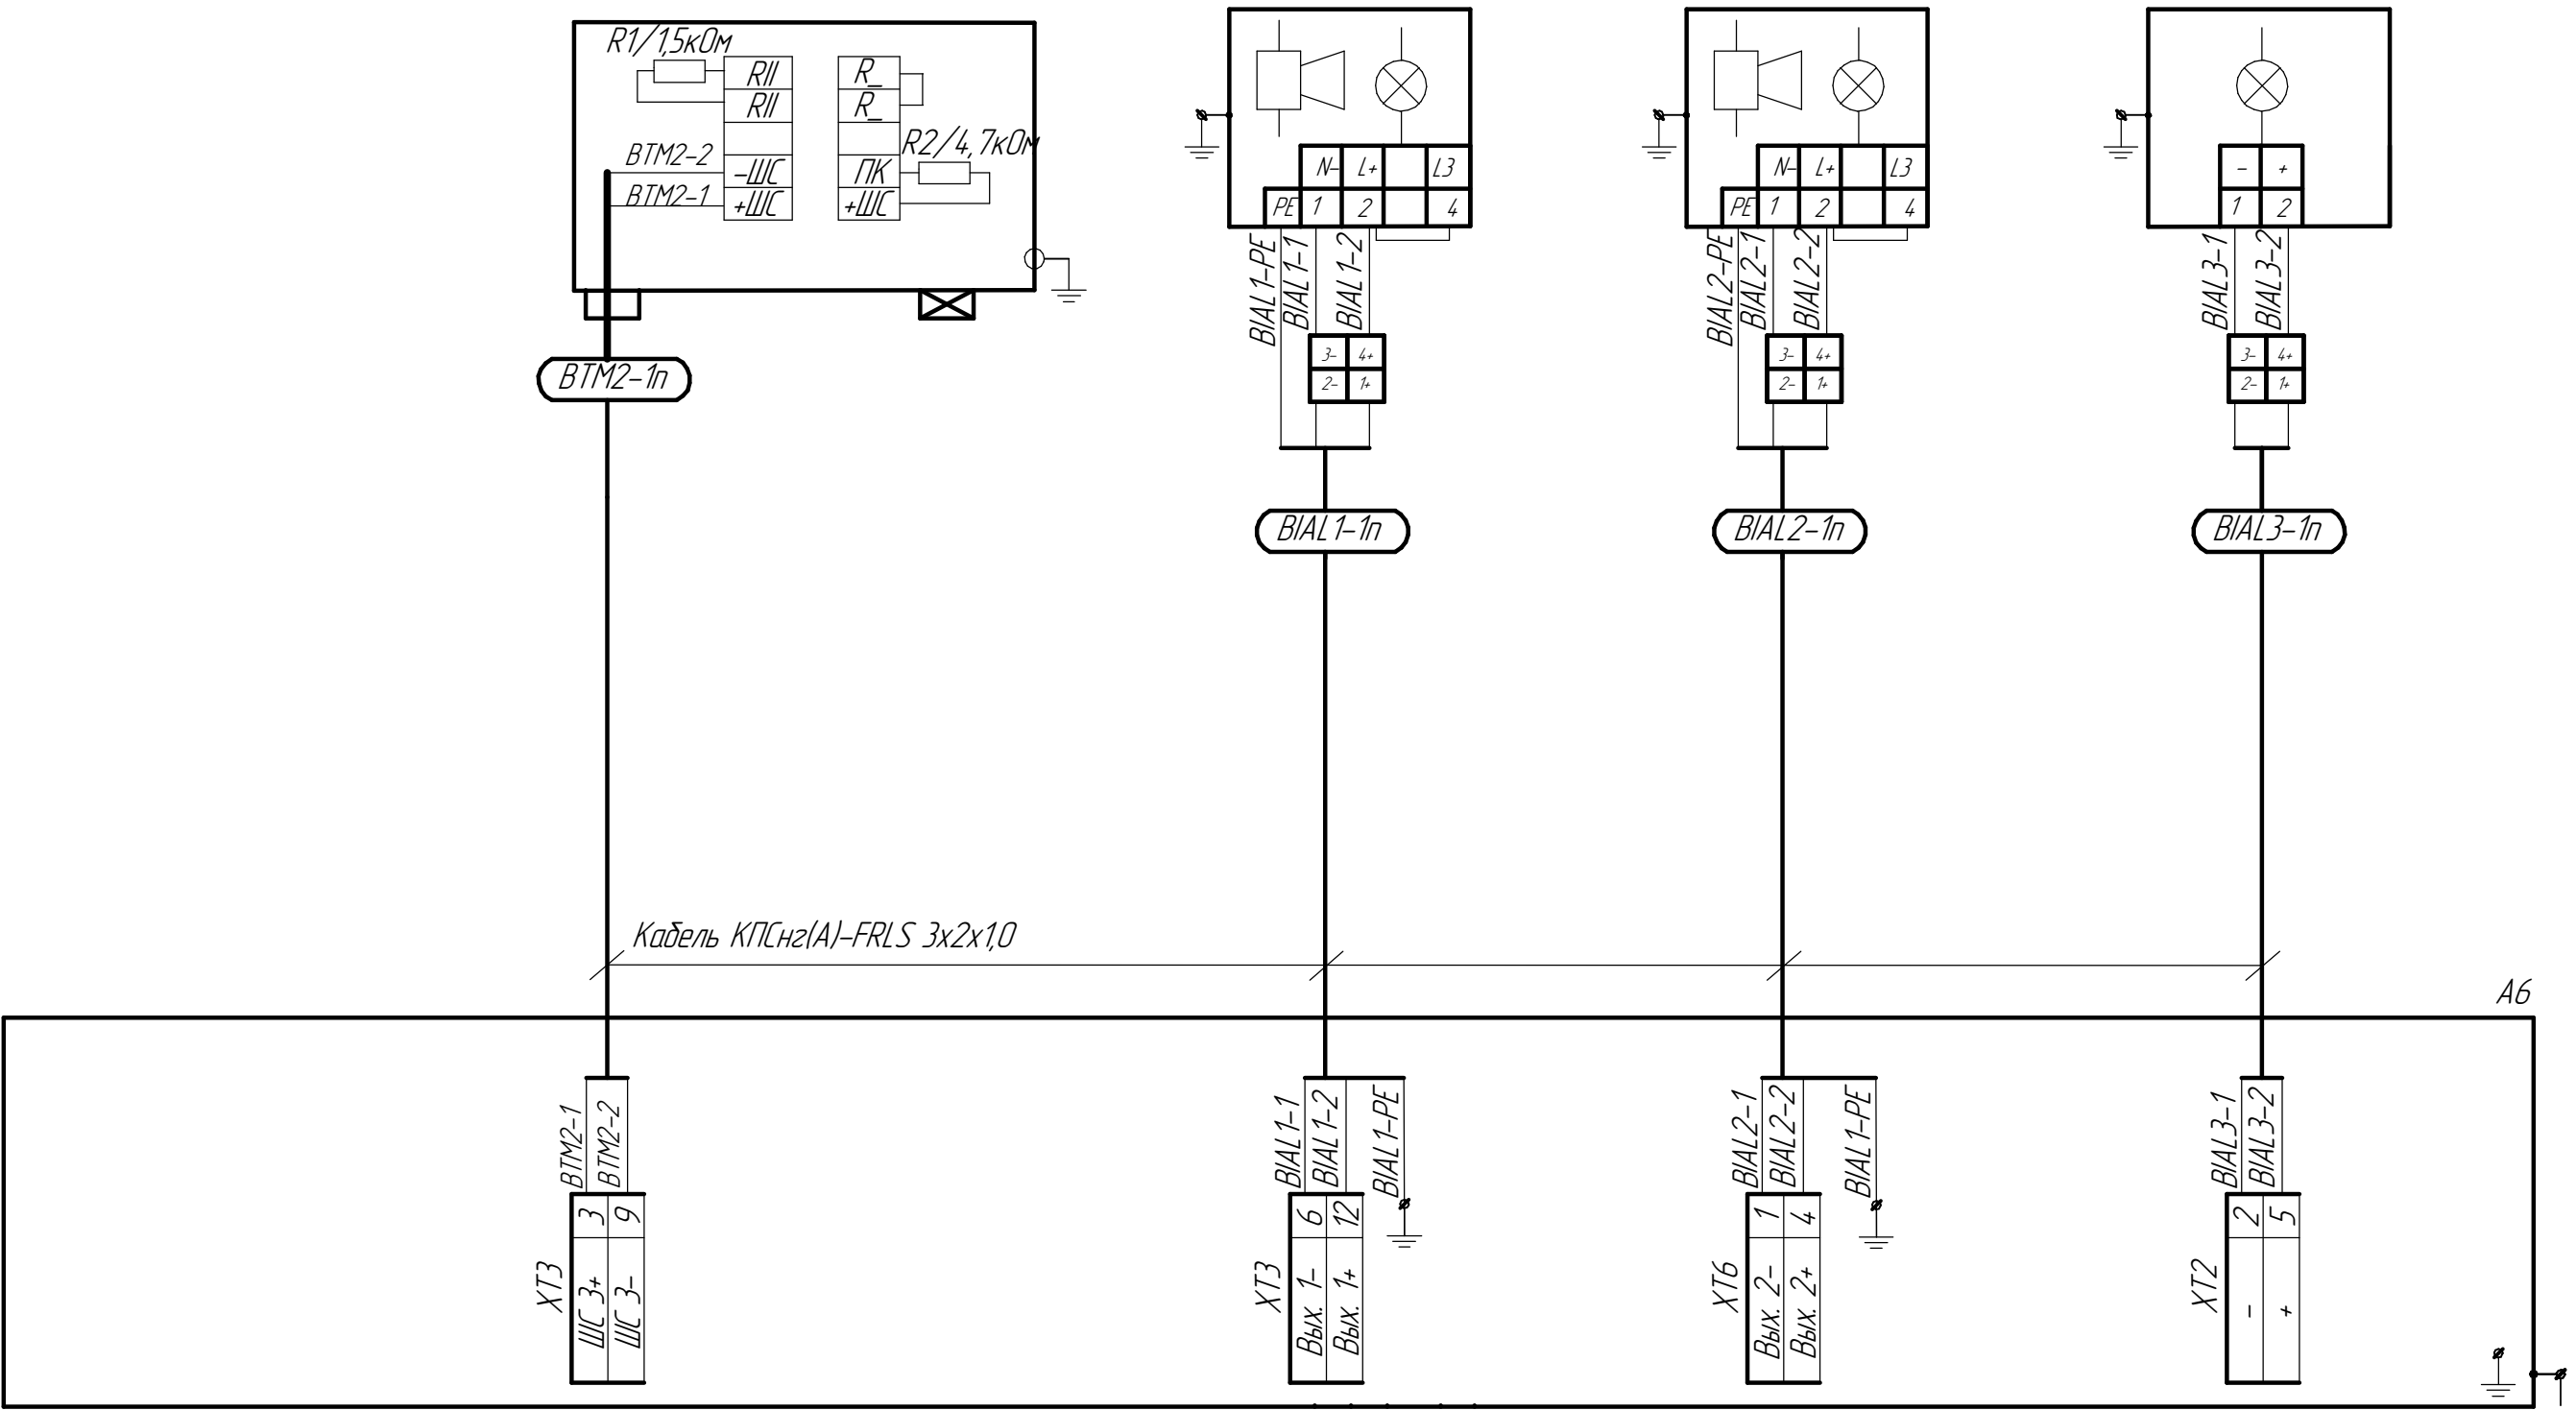

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата