


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	БА-ПТБ1036.00.00.000.АТХ 34																
<div><div>Позиционное обозначение</div><div>Наименование</div><div>Кол.</div><div>Примечание</div><table><tr><td>A2</td><td>Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000</td><td>1</td><td>в БА</td></tr><tr><td>ТТ12</td><td>Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20 мА-БК-Т5-У1.1-ГП</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>SF1</td><td>Извещатель охранный ВПВ-1А-11</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>QT7</td><td>Газоанализатор СГОЭС-М11</td><td>1</td><td></td></tr></table></div>								A2	Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000	1	в БА	ТТ12	Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20 мА-БК-Т5-У1.1-ГП	1		SF1	Извещатель охранный ВПВ-1А-11	1		QT7	Газоанализатор СГОЭС-М11	1	
A2	Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000	1	в БА																				
ТТ12	Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20 мА-БК-Т5-У1.1-ГП	1																					
SF1	Извещатель охранный ВПВ-1А-11	1																					
QT7	Газоанализатор СГОЭС-М11	1																					
<div><div>Инв. № подл.</div></div>								Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцл.	Подп. и дата	БА-ПТБ1036.00.00.000.АТХ 34											
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Блок аппаратурный Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб															
Разраб.	Ахметшина			04.19																			
Пров.	Шайхетдинов			04.19																			
Т.контр.						Лист 1	Листов 2																
Н.контр.						АО "АК ОЗНА"																	
Утв.	Шавалиев			04.19																			

Место установки	Температура в помещении	Контроль загазованности	Контроль доступа
Среда	Воздушная среда	Воздушная среда	
Прибор	Датчик температуры	Газоанализатор	Извещатель охранный
Тип прибора	Метран-274	СГОЭС-М11	ВПБ-1А-11
Позиц. обознач.	ТТ12	QТ7	SF1

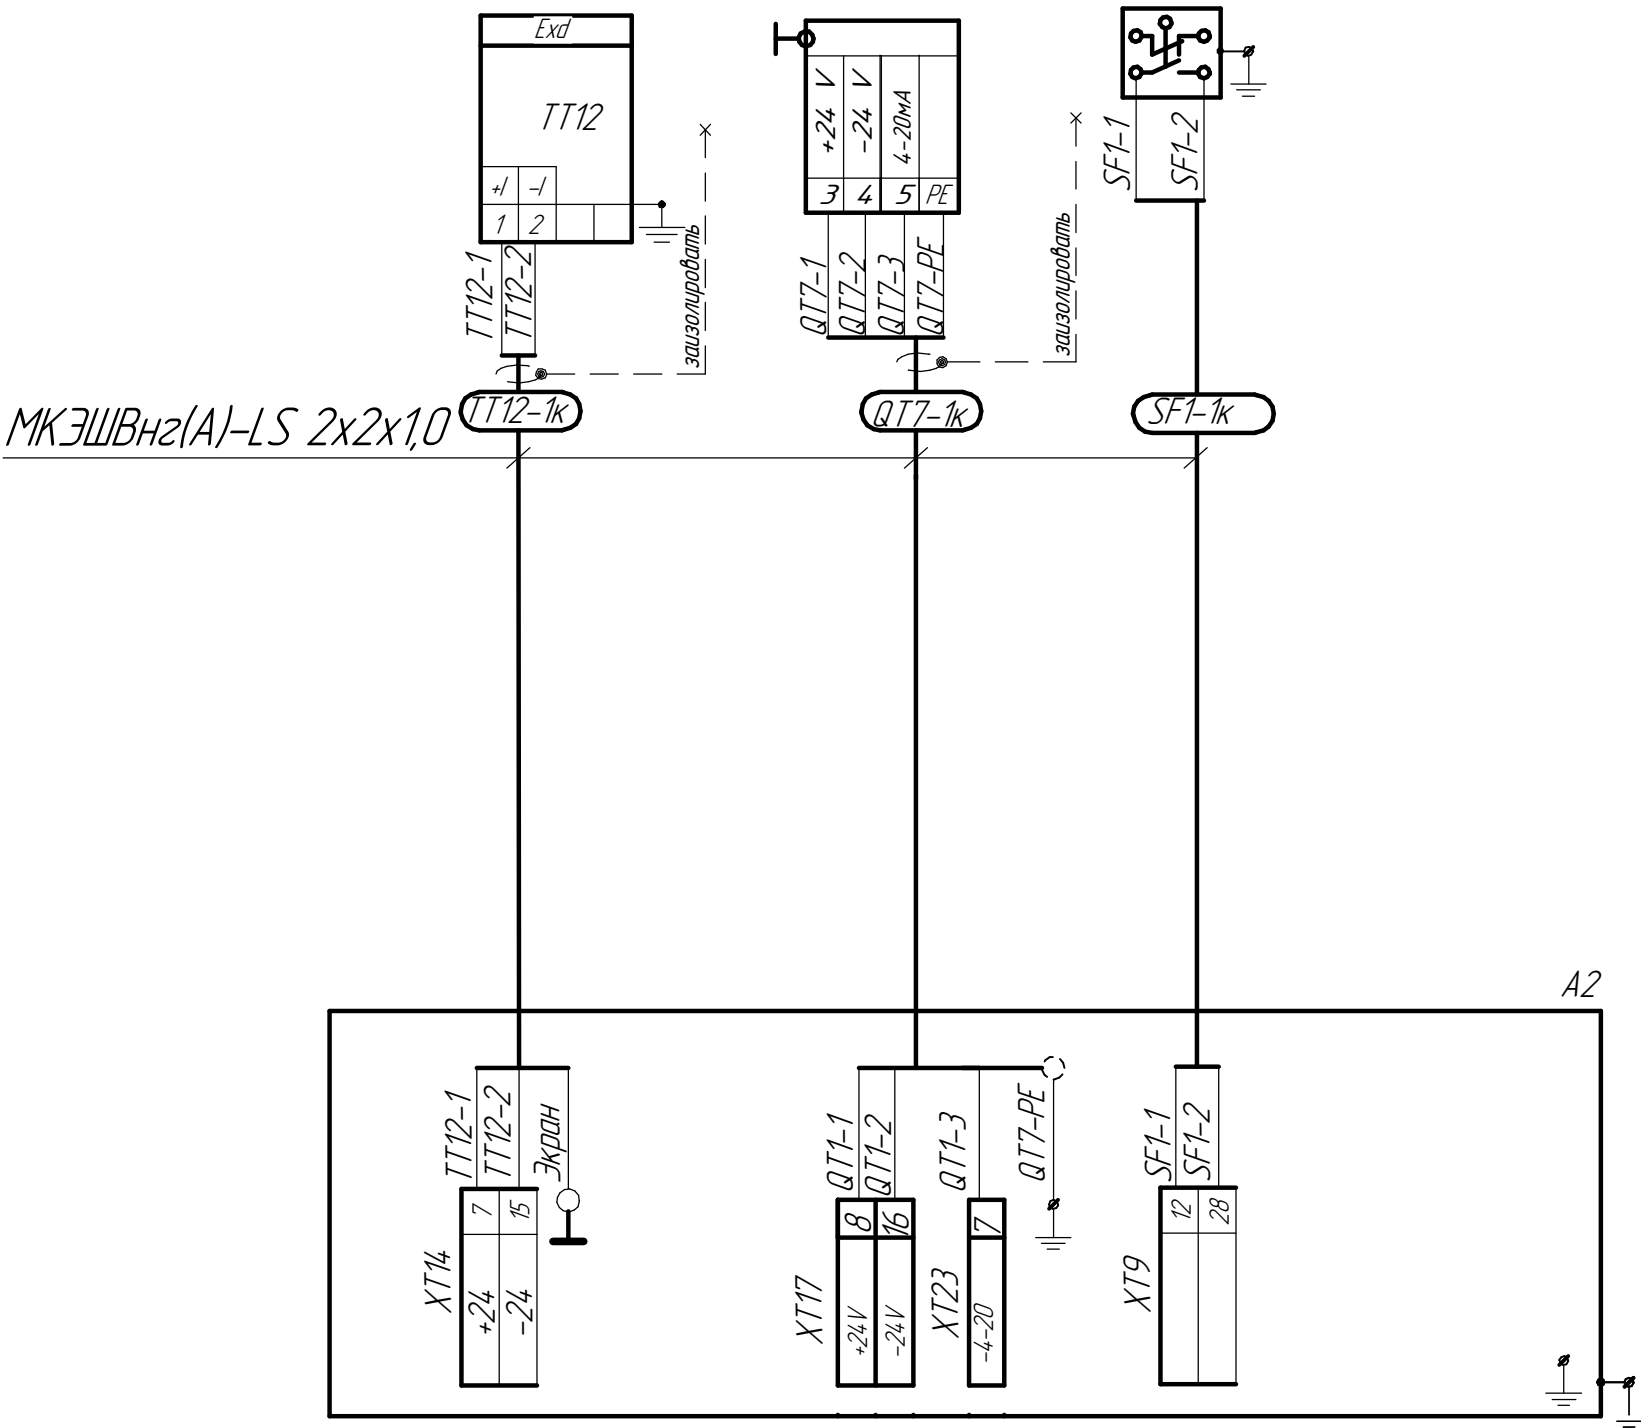

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата