


| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. | <div>ГРПШ-ПТБ-1036.00.00.000 АТХ 34</div> <div>Примечание: 1. Подключение межблочных кабелей от клеммных коробок до шкафа управления силового ШУС.6.16.00.000 производит заказчик. 2. Кабельная продукция (межблочная) от клеммных коробок до шкафа управления силового – поставка заказчика. 3. Возможна замена клеммных коробок на аналог. 4. Тип межблочной кабельной продукции носит рекомендательный характер.</div> | <table><tr><th>Позиционное обозначение</th><th>Наименование</th><th>Кол.</th><th>Примечание</th></tr><tr><td>A2</td><td>Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000</td><td>1</td><td>в БА</td></tr><tr><td>HA/HL3</td><td>Оповещатель светозвуковой ПГСКО2-24ДС-ЛК-ЛЖ</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>JB601</td><td>Коробка КСРВ171109(20ST2.5)-3КНВМ1М-15(A)-3КНВМ1М-15(B)</td><td>1</td><td>2ExeII T5Gb</td></tr><tr><td>QT6</td><td>Газоанализатор СГОЭС-М11</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>SB3.QT</td><td>Пост кнопочный ПВК-25</td><td>1</td><td></td></tr></table> | Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | A2 | Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000 | 1 | в БА | HA/HL3 | Оповещатель светозвуковой ПГСКО2-24ДС-ЛК-ЛЖ | 1 | | JB601 | Коробка КСРВ171109(20ST2.5)-3КНВМ1М-15(A)-3КНВМ1М-15(B) | 1 | 2ExeII T5Gb | QT6 | Газоанализатор СГОЭС-М11 | 1 | | SB3.QT | Пост кнопочный ПВК-25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---|-----------------|---|--|-------------------------|--------------|-----------|------------|---|---|-------|---------|--------|---|----------|-------|-------|---|---|-------------|---------|--------------------------|---|--|--------|-----------------------|---|--|-------|-------------|--|--|-------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------------------------------|-----------------|--|--|------|----------|--|--|-------|--------------|--|--|
| | | | | | | | Позиционное обозначение | Наименование | Кол. | Примечание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 | Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000 | 1 | в БА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HA/HL3 | Оповещатель светозвуковой ПГСКО2-24ДС-ЛК-ЛЖ | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JB601 | Коробка КСРВ171109(20ST2.5)-3КНВМ1М-15(A)-3КНВМ1М-15(B) | 1 | 2ExeII T5Gb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QT6 | Газоанализатор СГОЭС-М11 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SB3.QT | Пост кнопочный ПВК-25 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>1</td><td>изм.</td><td>-2019-5880</td><td>Ахметшина</td><td>09.2019</td><td rowspan="5">Блок подготовки топлива Печь трубчатая блочная</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td></td><td>1:1</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Ахметшина</td><td></td><td></td><td>04.19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Шайхетдинов</td><td></td><td></td><td>04.19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Т.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н.контр.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Схема электрическая соединений</td><td colspan="3">Лист 1 Листов 5</td></tr><tr><td>Утв.</td><td>Шавалиев</td><td></td><td></td><td>04.19</td><td colspan="3">АО "АК ОЗНА"</td></tr></table> <div>Копировал</div> <div>Формат А3</div> | | | | | | | | 1 | изм. | -2019-5880 | Ахметшина | 09.2019 | Блок подготовки топлива Печь трубчатая блочная | Лит. | Масса | Масштаб | Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | 1:1 | Разраб. | Ахметшина | | | 04.19 | | | | Пров. | Шайхетдинов | | | 04.19 | | | | Т.контр. | | | | | | | | Н.контр. | | | | | Схема электрическая соединений | Лист 1 Листов 5 | | | Утв. | Шавалиев | | | 04.19 | АО "АК ОЗНА" | | |
| 1 | изм. | -2019-5880 | Ахметшина | 09.2019 | Блок подготовки топлива Печь трубчатая блочная | Лит. | Масса | Масштаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разраб. | Ахметшина | | | 04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пров. | Шайхетдинов | | | 04.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Схема электрическая соединений | Лист 1 Листов 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Утв. | Шавалиев | | | 04.19 | | АО "АК ОЗНА" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Наименование параметра | Сигнализация загазованности | Опробование сигнализации | Загазованность в ГРПШ |
| Прибор | Оповещатель | Пост кнопочный | Газоанализатор |
| Тип прибора | ПГСКО2-24ДС-ЛК-ЛЖ | ПВК-25 | СГОЭС-М11 |
| Позиц. обознач. | НА/НЛЗ | SB3.QT | QT6 |

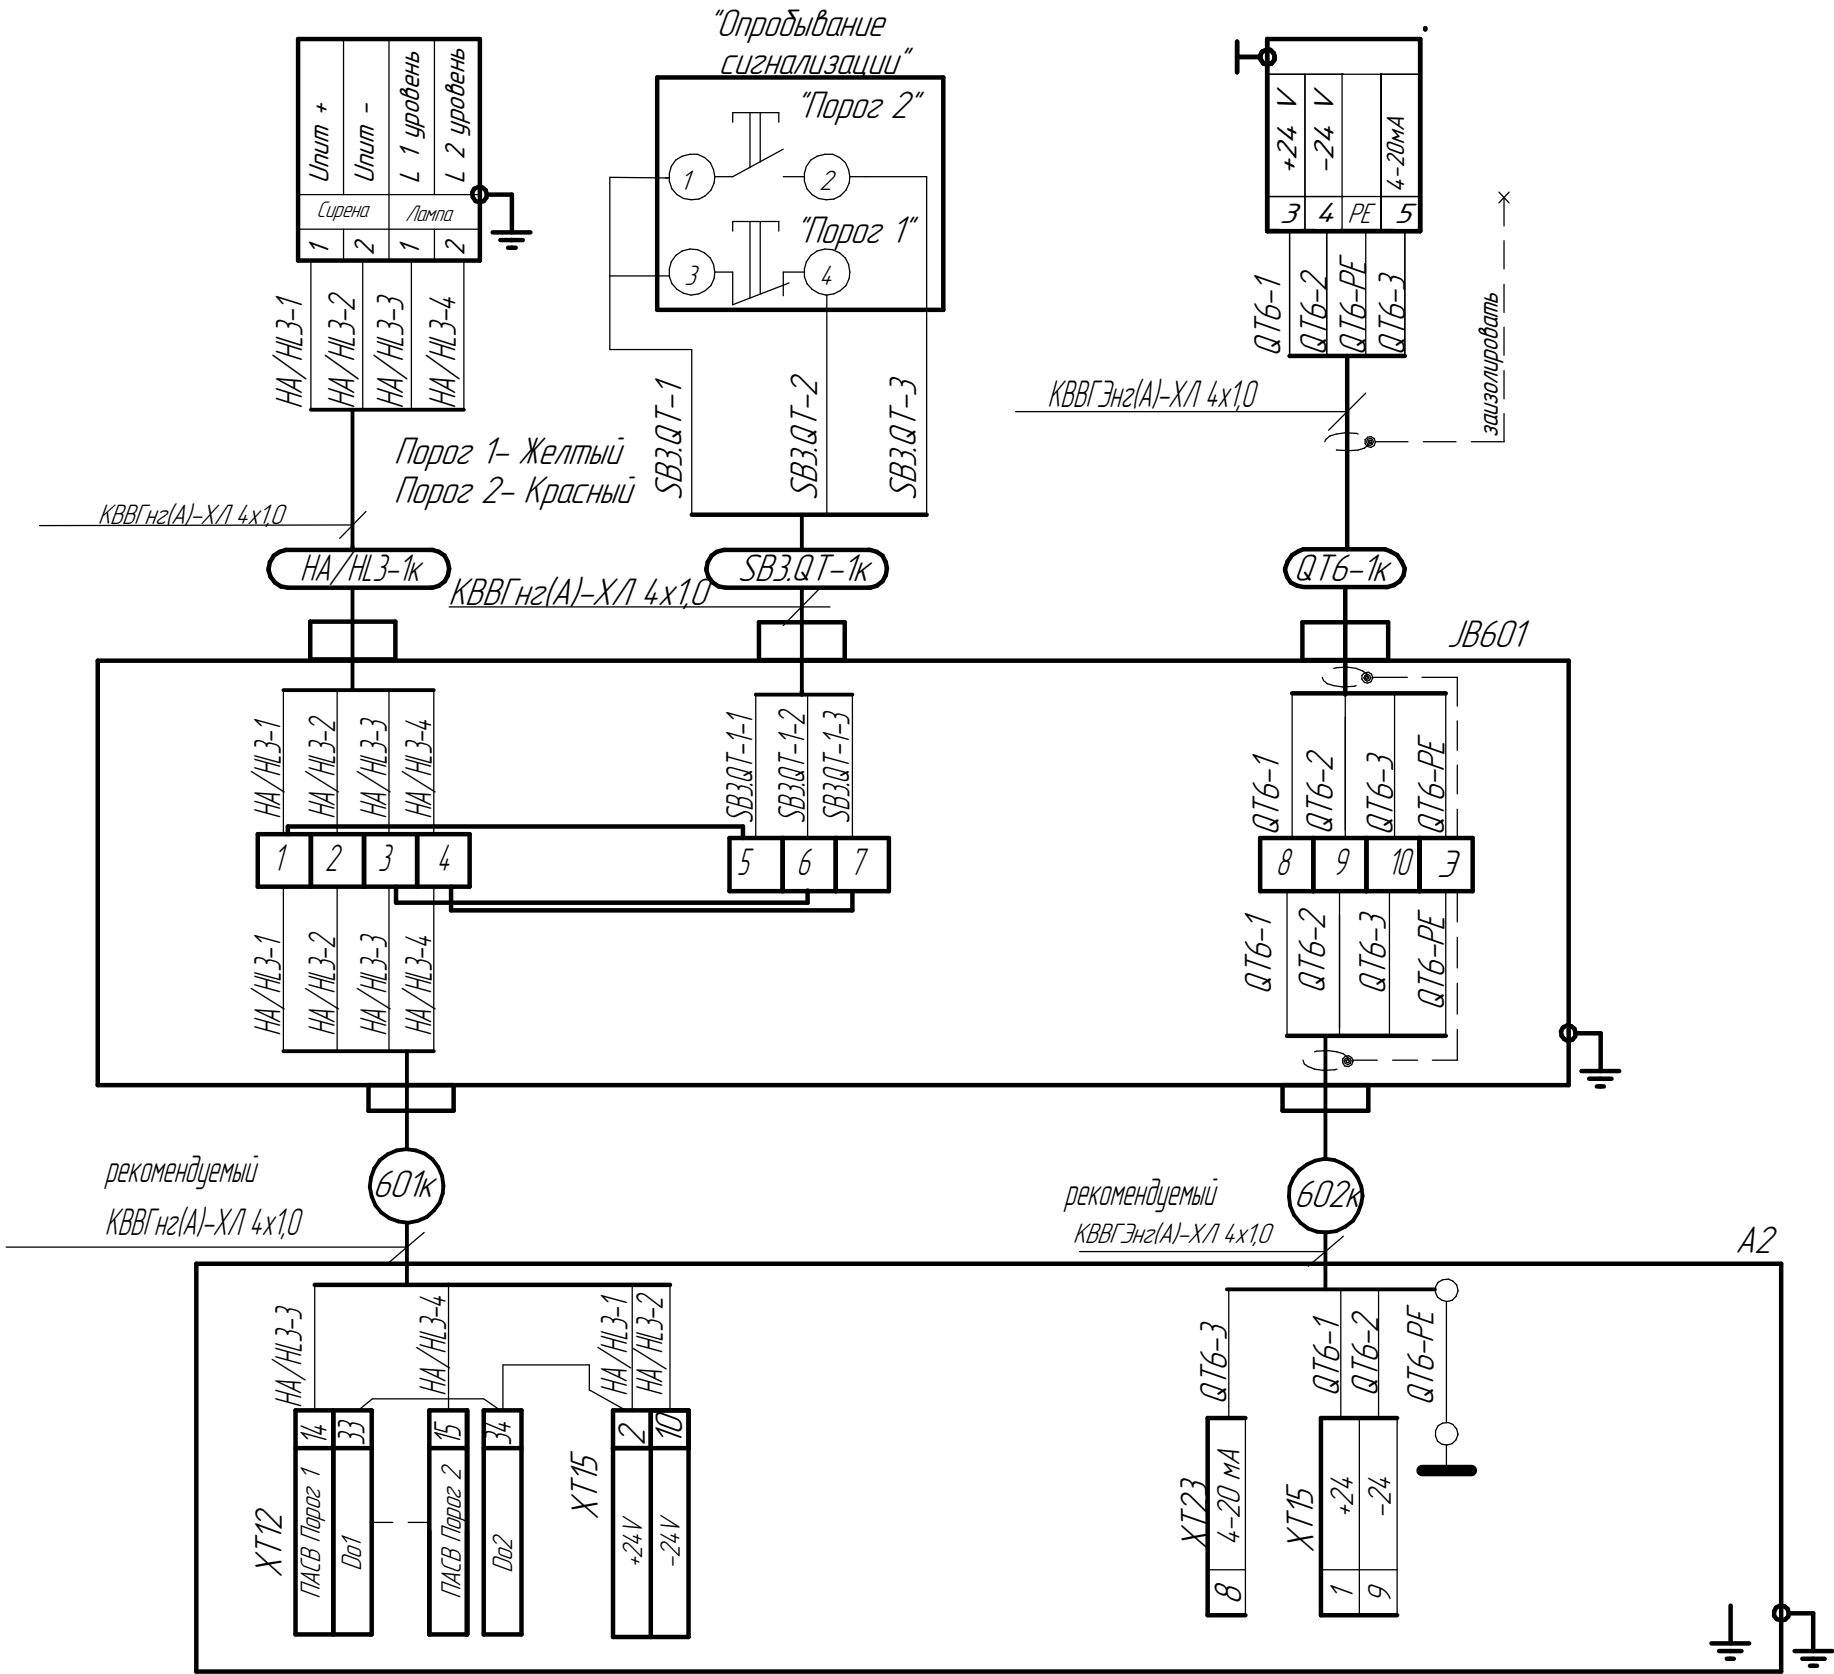

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № докл. | Подп. и дата |
| | | | | |