


Перв. примен.		Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Приточная вентиляция установок П1 и П2		
		A7	Шкаф ШУС.СВ.4.00.000-03	2	
		TT1.A, TT2.A	Датчик температуры приточного воздуха ДТС015/А-100М(4...20mA)	2	
		TT3.A	Датчик температуры наружного воздуха ТСНТ Exd 104-J18-PT100	1	
		M1.A,M2.A	Двигатель вентилятора WNK 125/1	2	
		ЭК1.A,ЭК2.A	Калорифер ELK 125/3	2	
		EK1.A,EK2.A	Нагреватель привода воздушной заслонки	2	
		SP1.A...SP4.A	Реле перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором	4	
		SK1.A, SK2.A	Термостаты защиты ЭК от перегрева	2	
		A1.A-A4.A	Электропривод GQD321.1A воздушной заслонки ZRK 125	4	
</					


Наименование параметра	Электрокалорифер 1	Питание вентилятора 1	Электропривод воздушной заслонки 1	Подогрев заслонки на вентиляторе 1	Реле перепада давления на вентиляторе 1
Место установки	Установка П1	Установка П1	Установка П1	Установка П1	Установка П1
Тип прибора					
Позиция	ЭК1.А	М1.А	А1.А	ЕК1.А	СП1.А

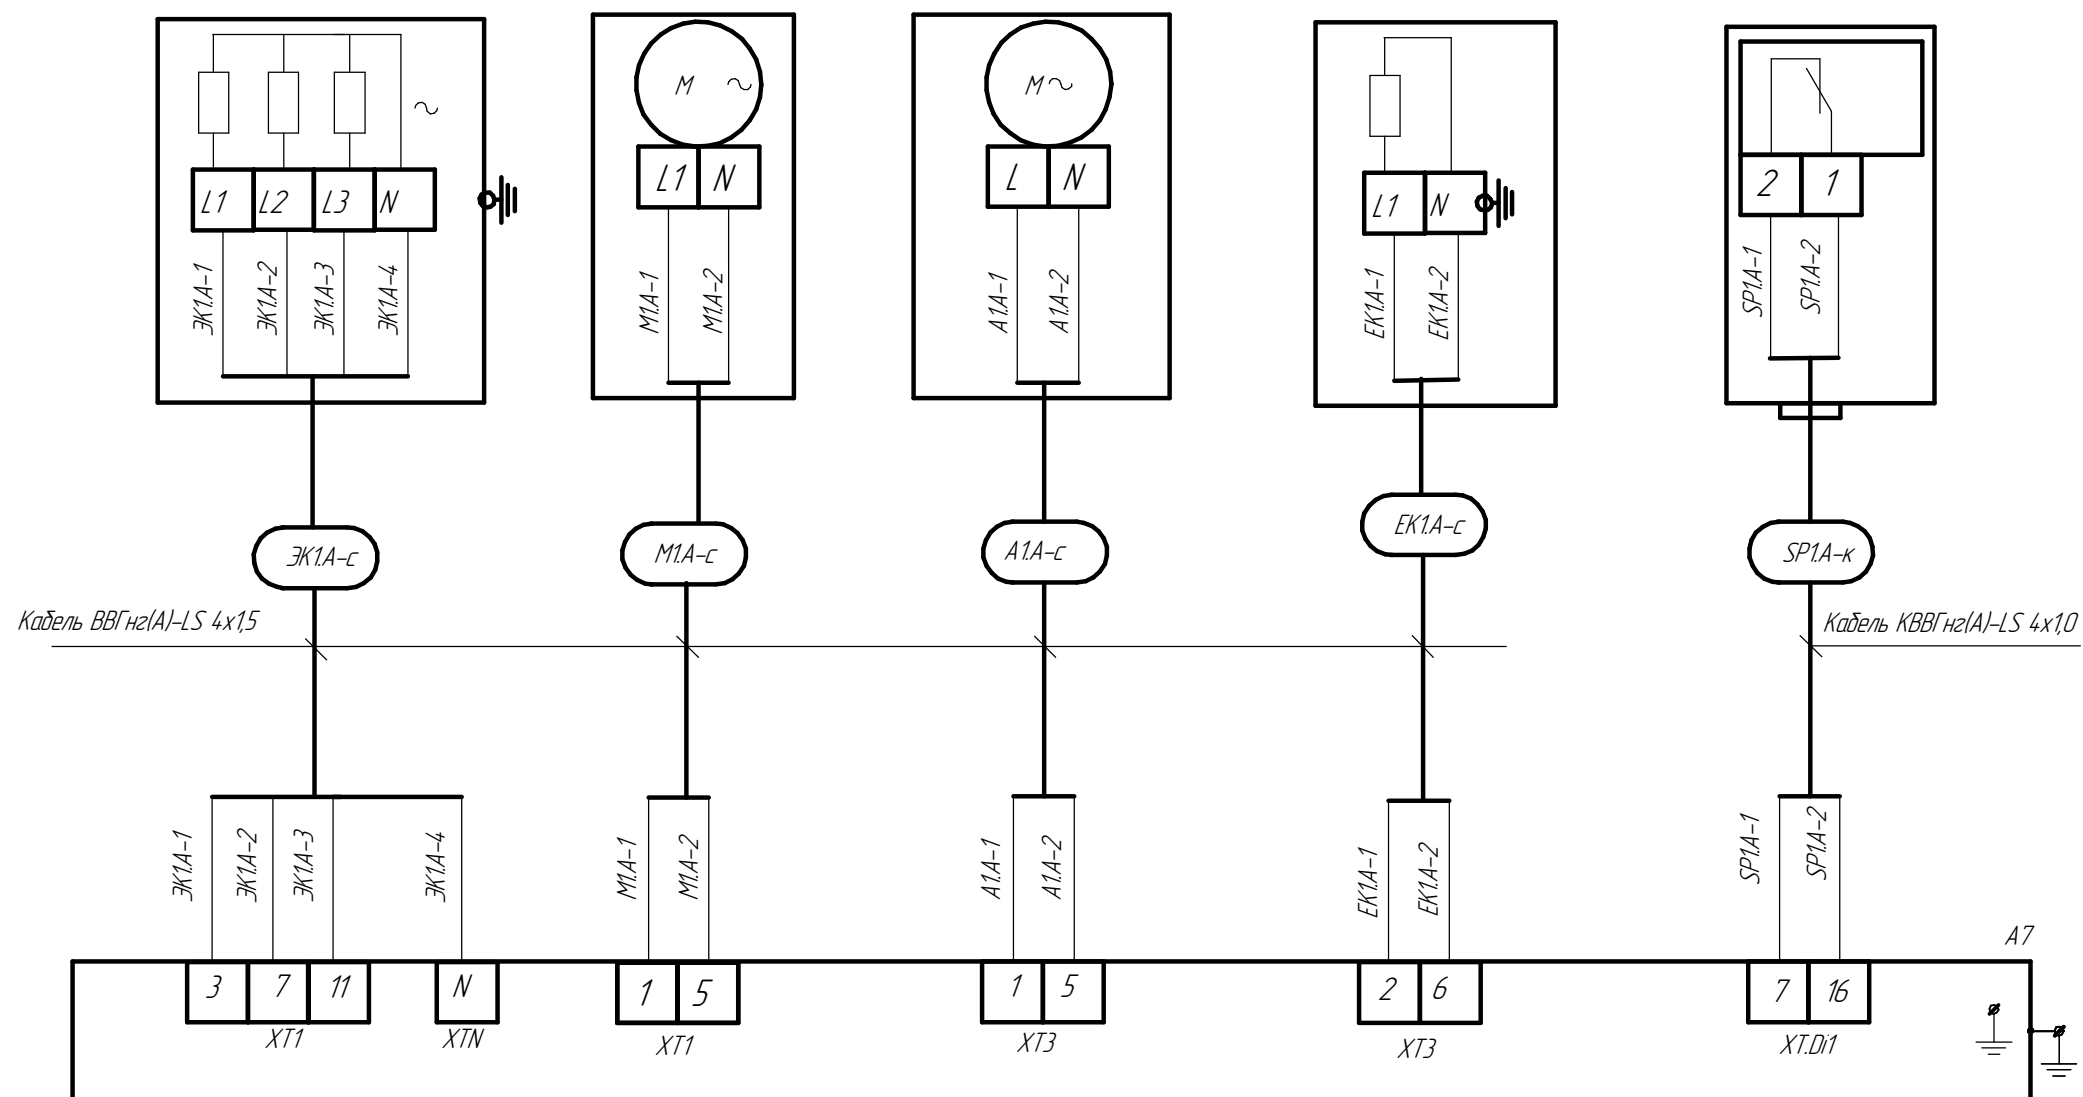

					ПТБ1036.00.00.000 ОВ 34								
					Схема электрическая принципиальная приточной вентиляции	Лит.			Масса		Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Ахметшина		04.19									
Пров.		Шайхетдинов		04.19									
Т.контр.													
						Лист		2		Листов		6	
Н.контр.						АО "АК ОЗНА"							
Утв.		Шавалиев		04.19									

ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ П1 (Рабочая)


Наименование параметра	Защита ЭК 1 от перегрева	Реле перепада давления на фильтре 1
Место установки	Установка П1	Установка П1
Тип прибора		
Позиция	SK1.A	SP2.A

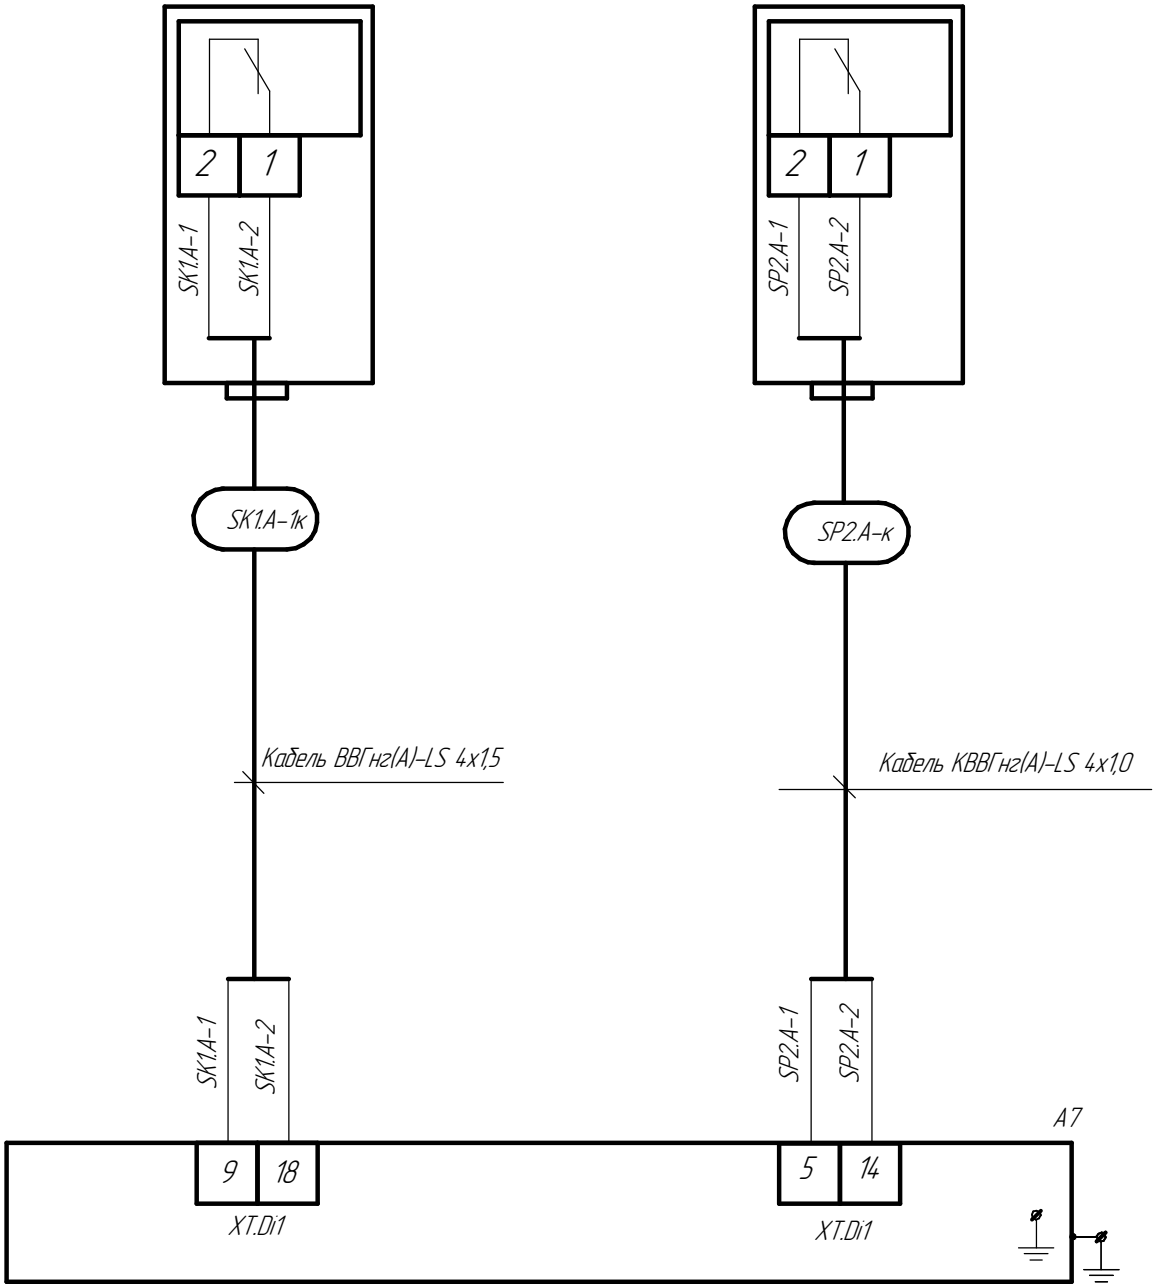

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Наименование параметра	Электрокалорифер 2	Питание вентилятора 2	Электропривод воздушной заслонки 2	Подогрев заслонки на вентиляторе 2	Реле перепада давления на вентиляторе 2
Место установки	Установка П2	Установка П2	Установка П2	Установка П2	Установка П2
Тип прибора					
Позиция	ЭК2.А	М2.А	А2.А	ЕК2.А	СП3.А

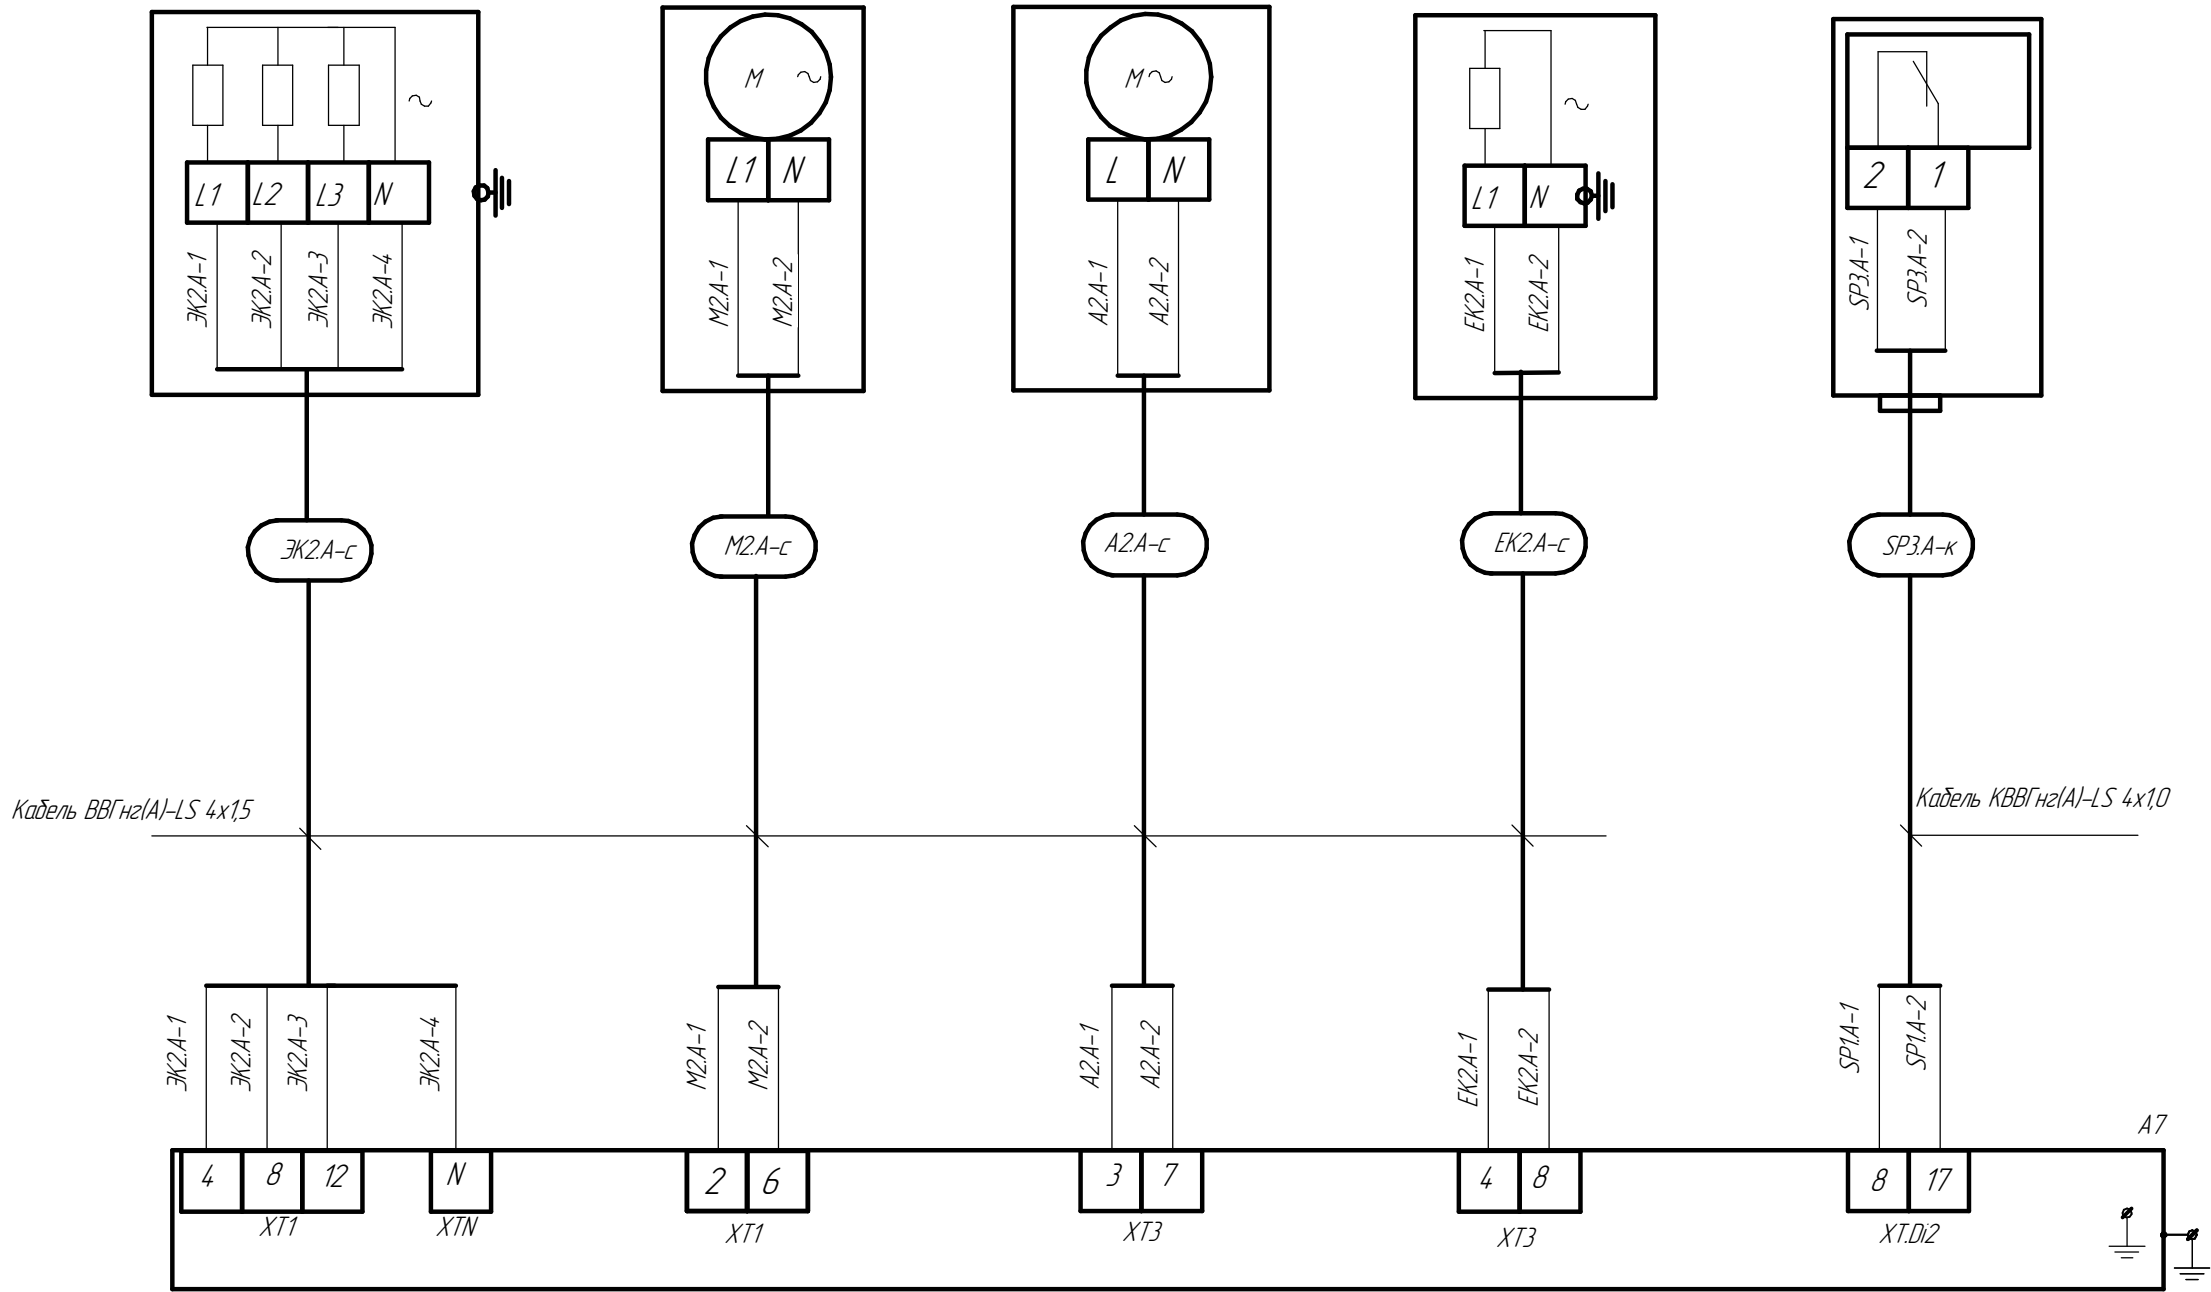

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Наименование параметра	Защита ЭК 2 от перегрева	Реле перепада давления на фильтре 2
Место установки	Установка П2	Установка П2
Тип прибора		
Позиция	SK2.A	SP4.A

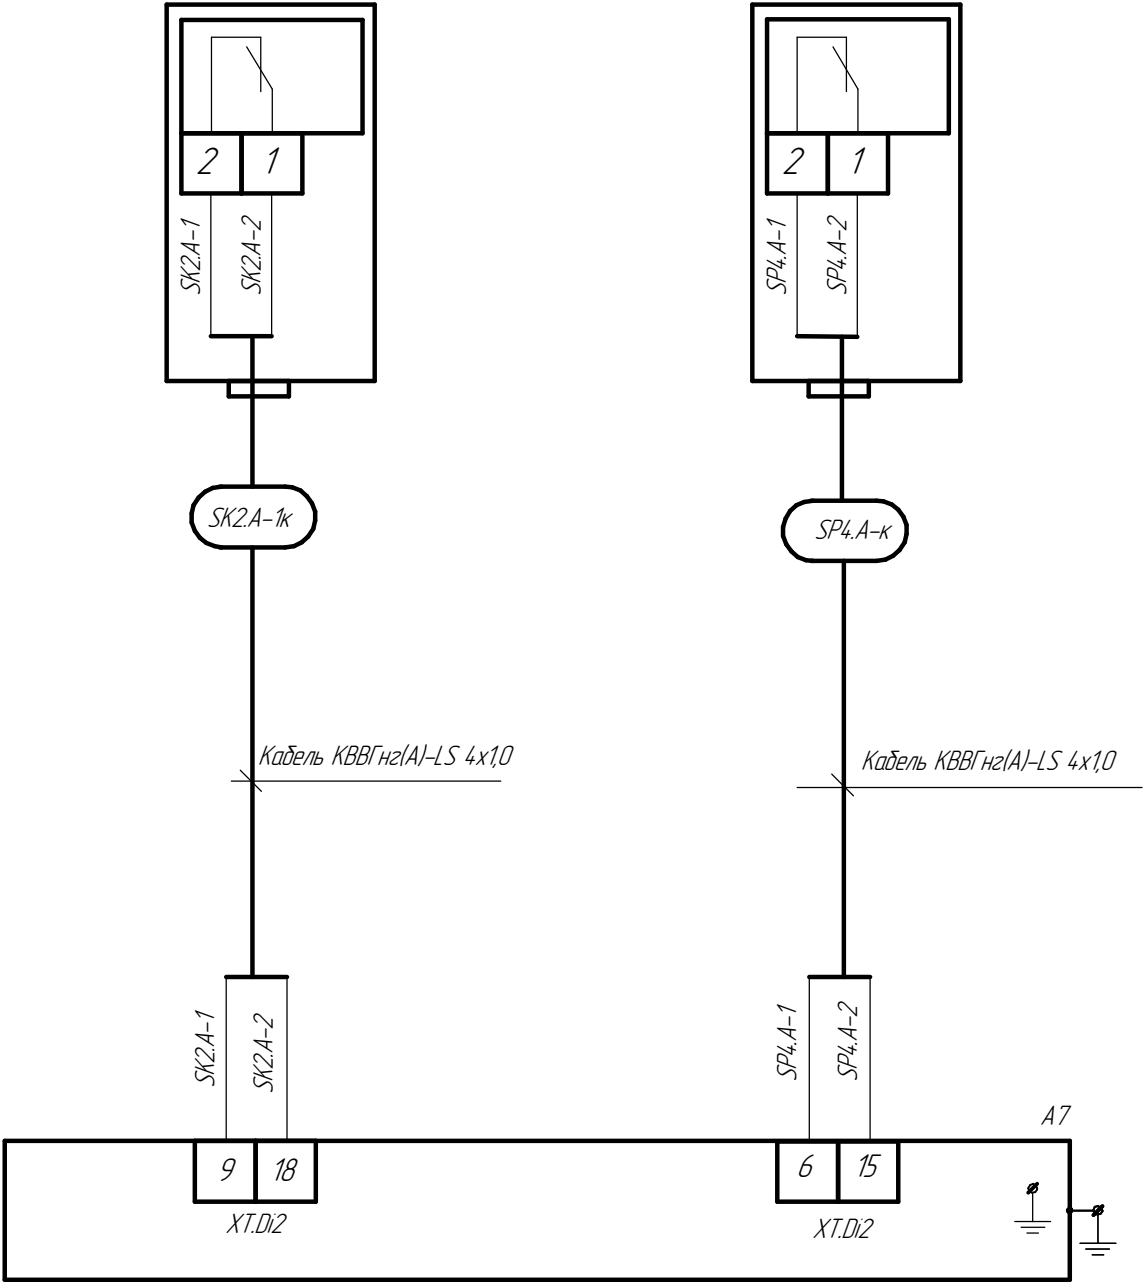

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Наименование параметра	Температура приточного воздуха уст. П1	Температура наружного воздуха	Температура приточного воздуха уст. П2	Электропривод воздушной заслонки 3	Электропривод воздушной заслонки 4
Место установки	Установка П1	Блок аппаратурный	Установка П2	Установка П1	Установка П2
Тип прибора					
Позиция	ТТ1.А	ТТ3.А	ТТ2.А	А3.А	А4.А

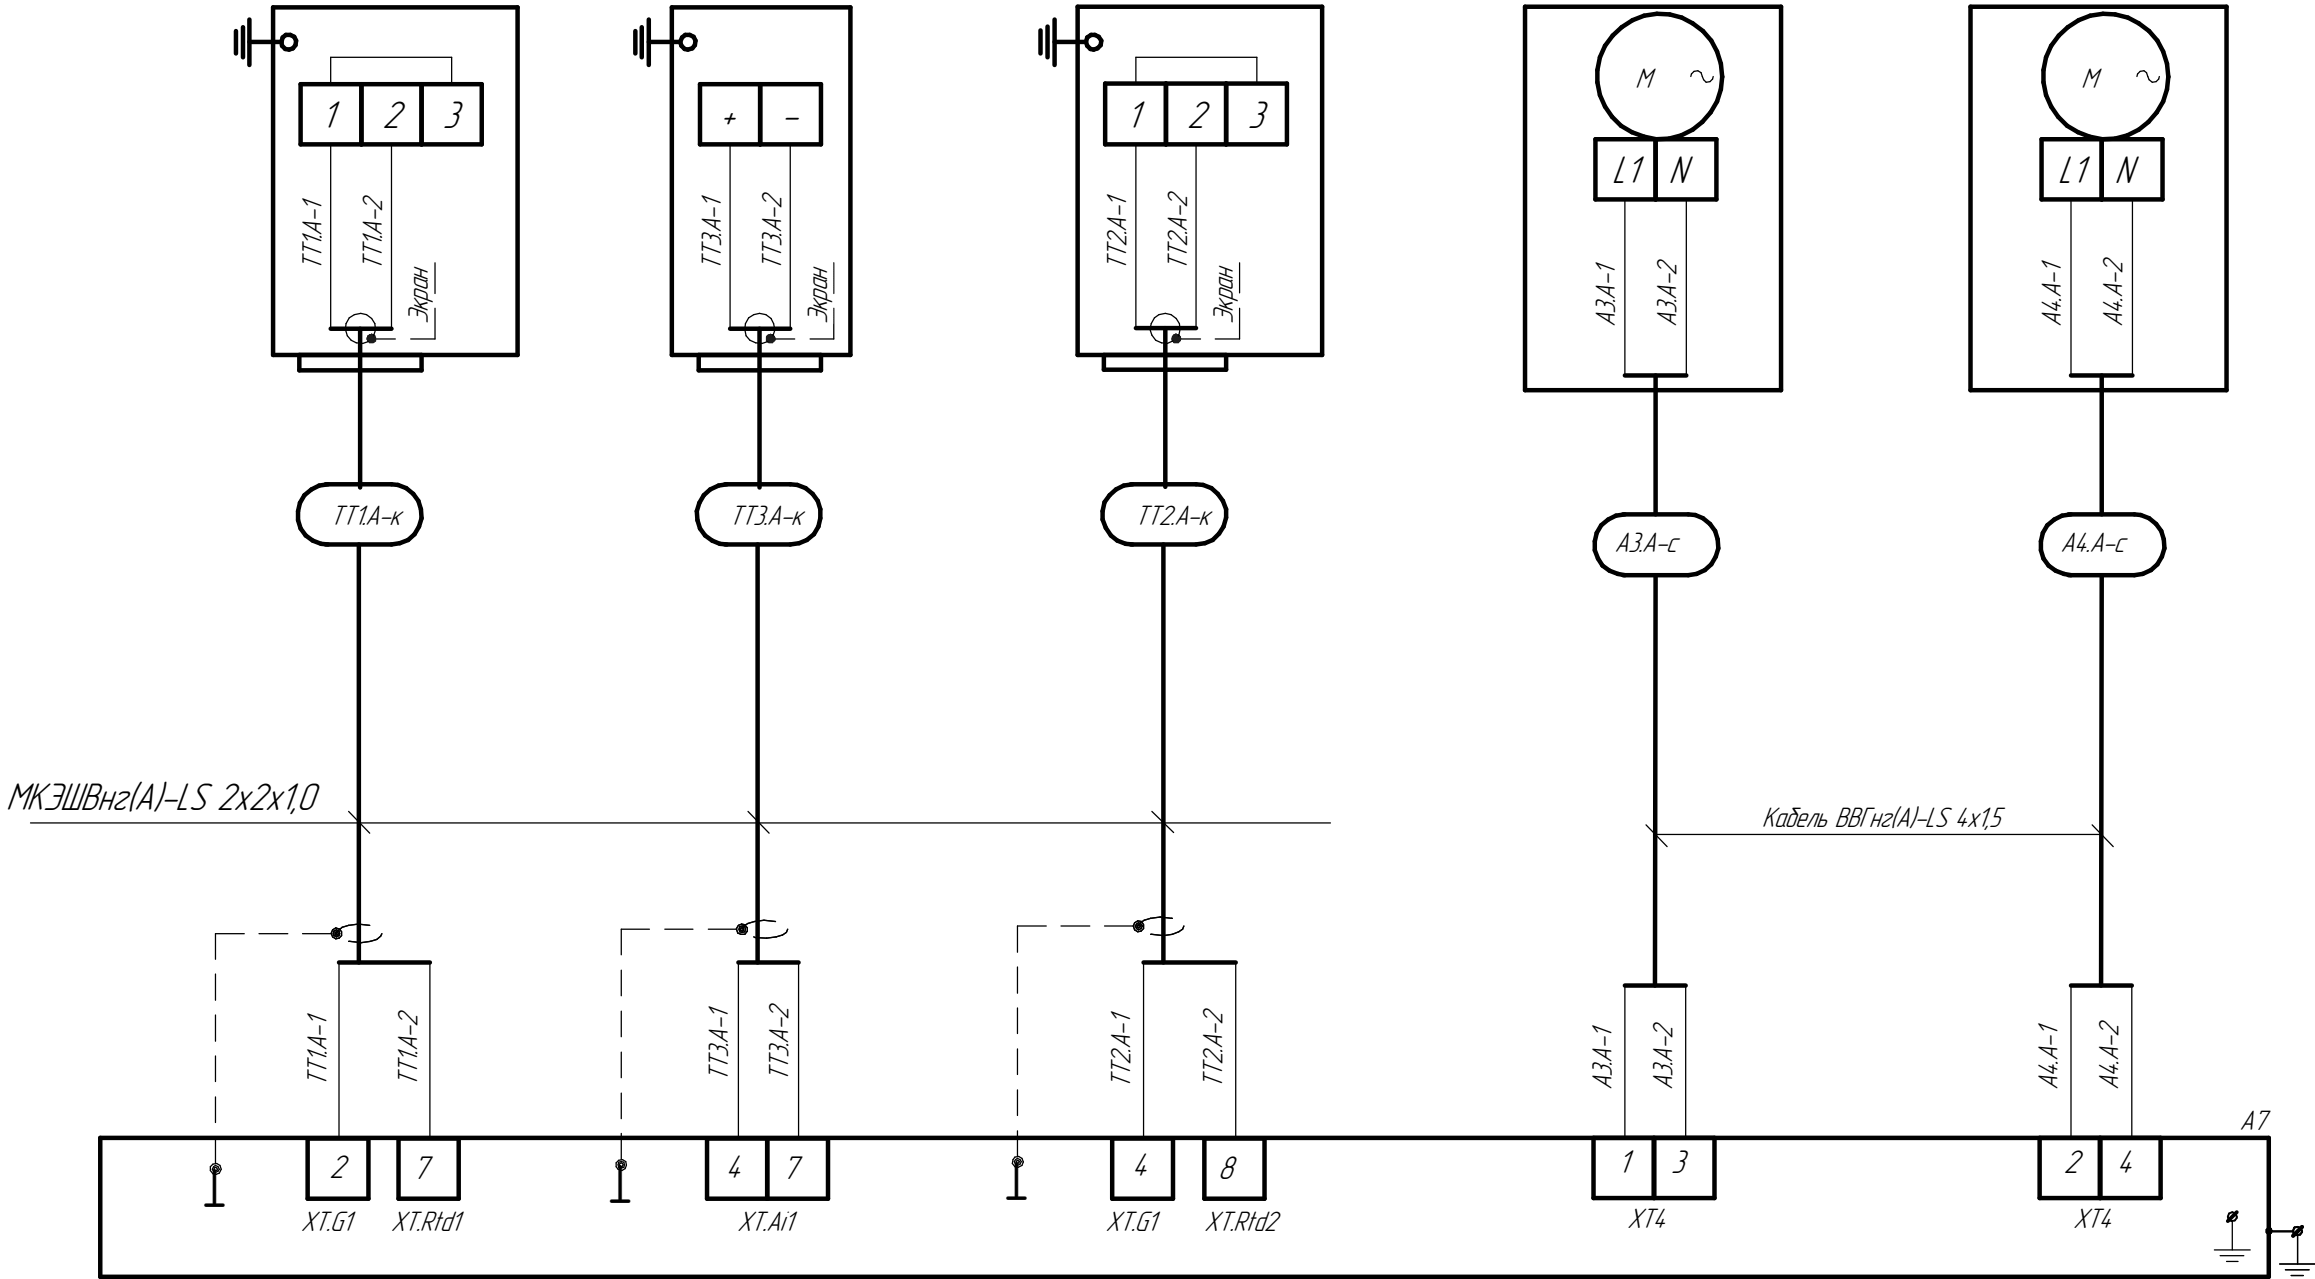

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата