


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

БД-ПТБ1036.00.00.000-01.ЭМ 34

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Шкаф управления силовой ШУС.АВР.43.00.000	1	в БА
A2	Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000	1	в БА
A5	Шкаф управления силовой ШУС.СО.4.00.000	1	в БА
A6	Шкаф управления силовой ШУС.ОПС.16.00.000	1	в БА
A7	Шкаф управления силовой ШУС.СВ.4.00.000-03	1	в БА
A10	Кондиционер – сплит. система Рохл.-3,5кВт	1	в БА
BK1	Термостат комнатный ТА3	1	IP20
EK4-EK5	Конвектор электропанель Ballu Ettore BEC/ETMR-1500	2	IP 24
EL1 – EL4	Светильник светодиодный/ рад/ 10-12Вт/ 180-240В/ без АК/ KB15	4	
EL1.A	Светильник аварийного освещения 50Вт/ 160-264В/ АК/ KB15/ пов скоба	1	
EL6	Светильник взрывозащищенный ВЗГ-200АМС СД-30П	1	
JB401, JB402	Устройство управления модульное ТМА109-(-60+50)12-4х20SA3LBFNP(A)-4х20SA3LBFNP(C)-2,5х20(B)	2	
SB3	Выключатель А16-051	1	
SB5	Пост взрывозащищенный кнопочный ПВК-15-Х/11	1	1ExdeIICT6Gb
SB1.A	Выключатель клавишный взрывозащищенный КВВ-1-1хМ20-УХ/12	1	
XS1,XS2	Розетки РА16-227Б	2	
XS4,XS5	Розетка 1-местная РА16-126-03	2	


					БА-ПТБ1036.00.00.000-01.ЭМ 34					
					Блок автоматики Схема электрическая соединений			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 1 Листов 5					
Разраб.		Ахметшина	24	07.18						
Пров.		Шайхетдинов	24	07.18						
Т.контр.										
Н.контр.										
Утв.		Шавалиев	24	07.18	АО "АК ОЗНА"					

Наименование параметра	Управление освещением	Освещение рабочее БА			
Тип прибора	Выключатель А16-051	Светильник светодиодный/ рад/ 10-12Вт/ 180-240В/ без АК/ КВ15			
Позиц. обознач.	SB3	EL1	EL2	EL3	EL4

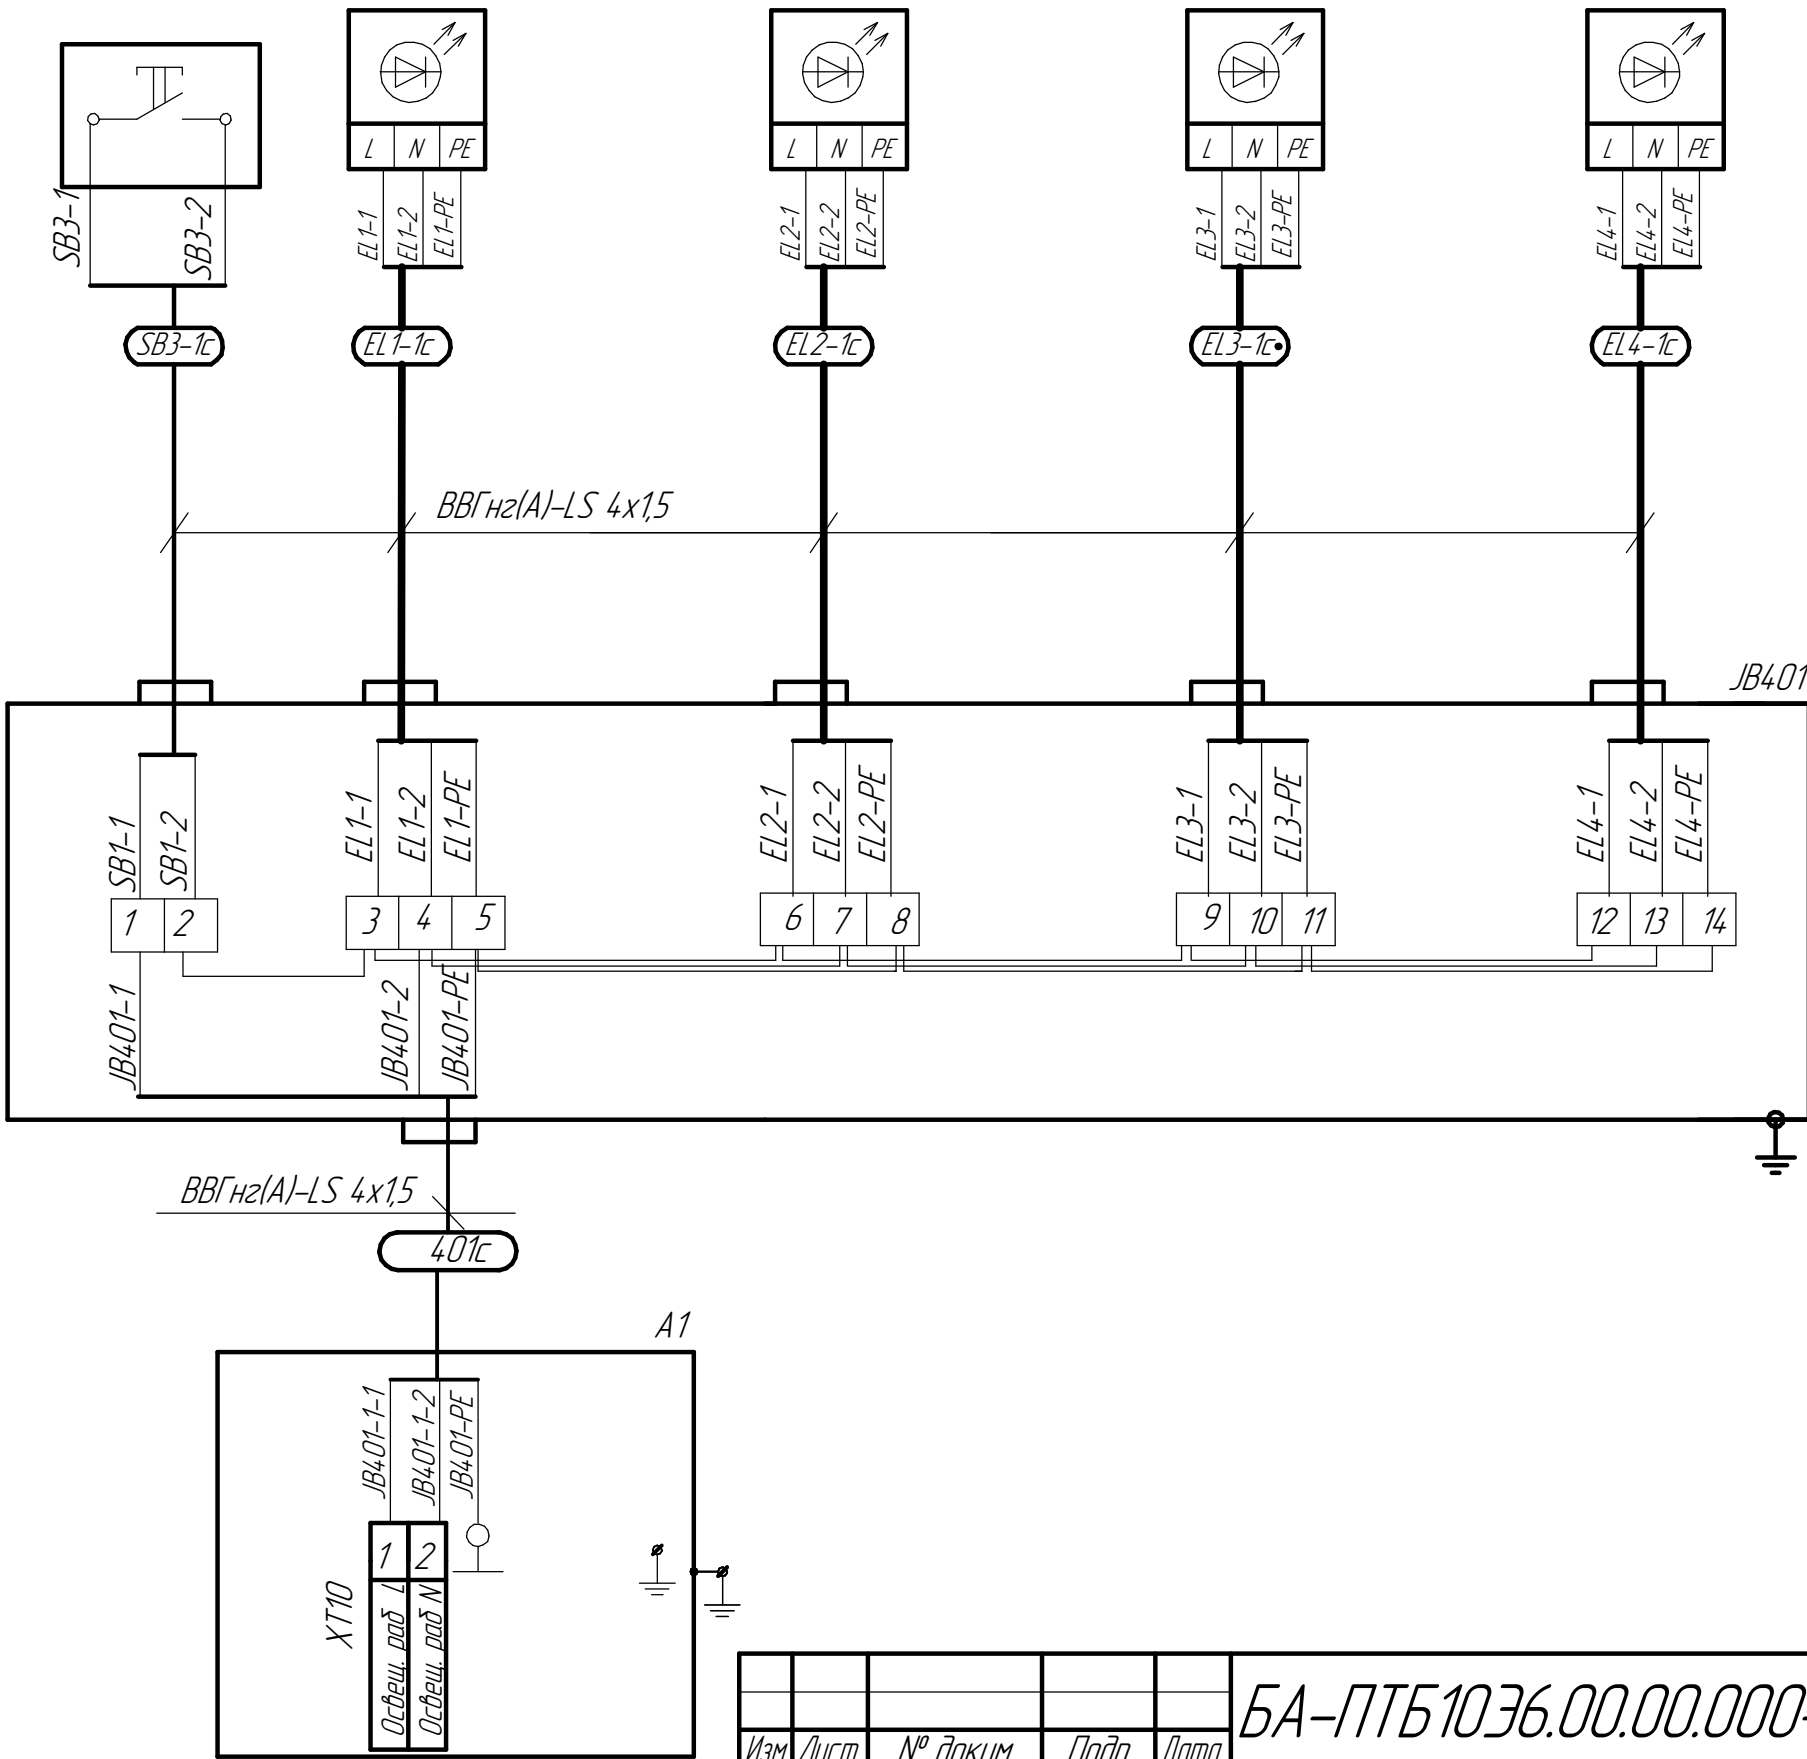


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

Наименование параметра	Наружное освещение БА		Аварийное освещение БА	Аварийное освещение БА
Прибор	Светильник	Пост кнопочный	Светильник аварийного освещения	Выключатель клавишный
Тип прибора	ВЗГ-200АМС СД-30П	ПБК-15	50Вт/ 16Ф0-264В/ АК/ КВ15/ пов склада	КВВ-1-1хМ20-УХ/12
Позиц. обознач	EL6	SB5	EL 1A	SB1A

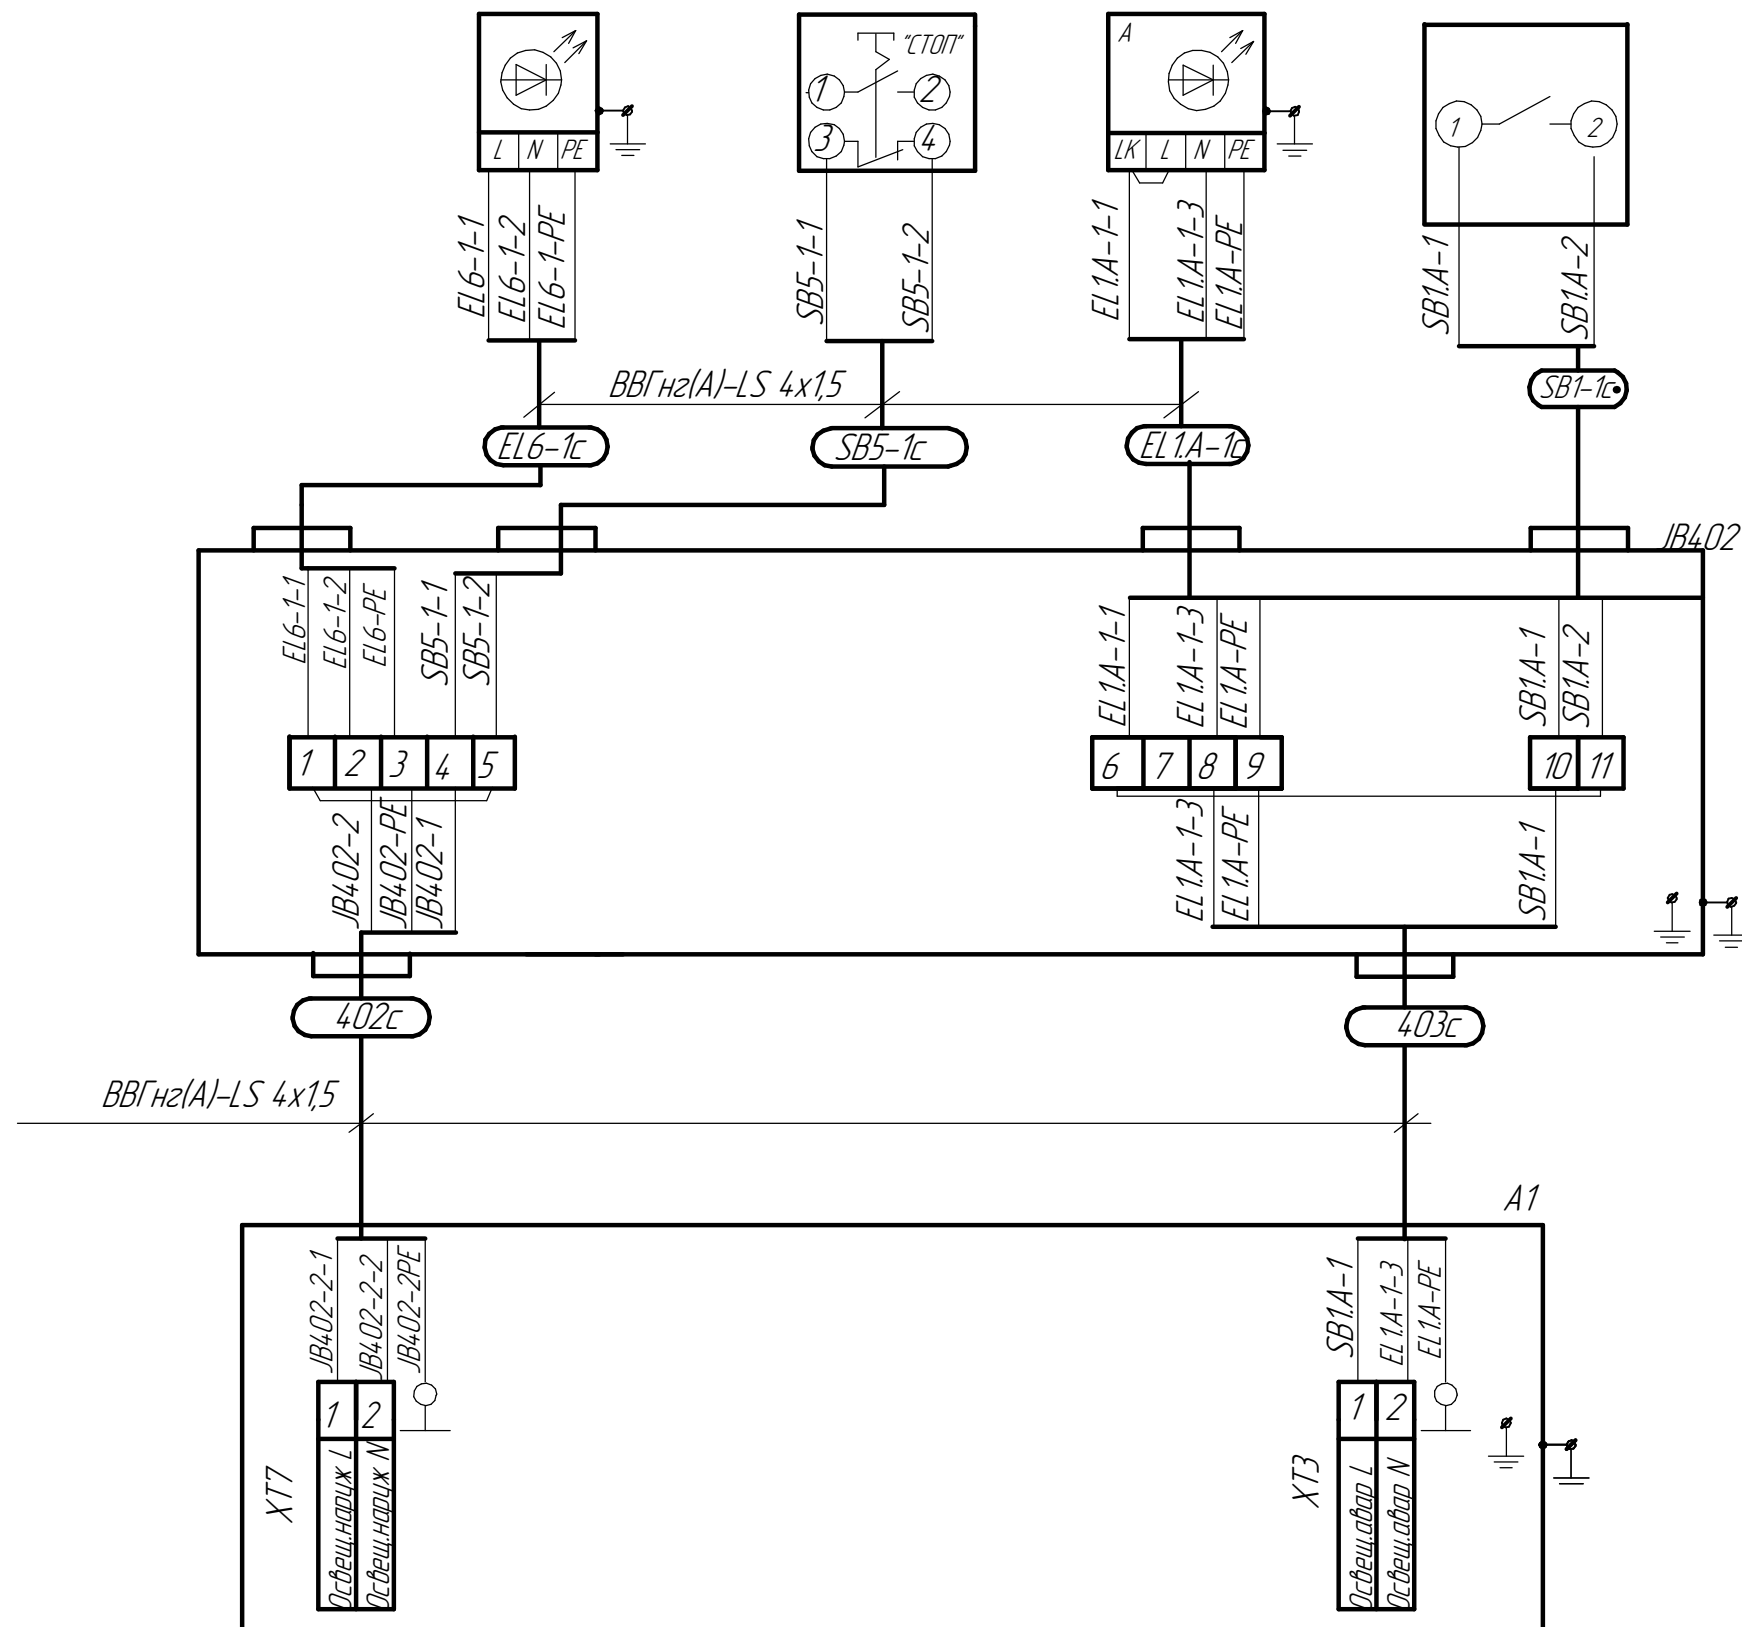


Наименование параметра	Управление обогревом	Обогрев помещения		Разетка		Кондиционер
Тип прибора	Термостат комнатный ТАЗ	Конвектор электропанель Ballu Ettore BEC/ETMR-1500		РА 16-126		Сплит система Рахл.-3,5кВт
Позиц. обознач.	БК1	ЕК4	ЕК5	XS1	XS2	А10

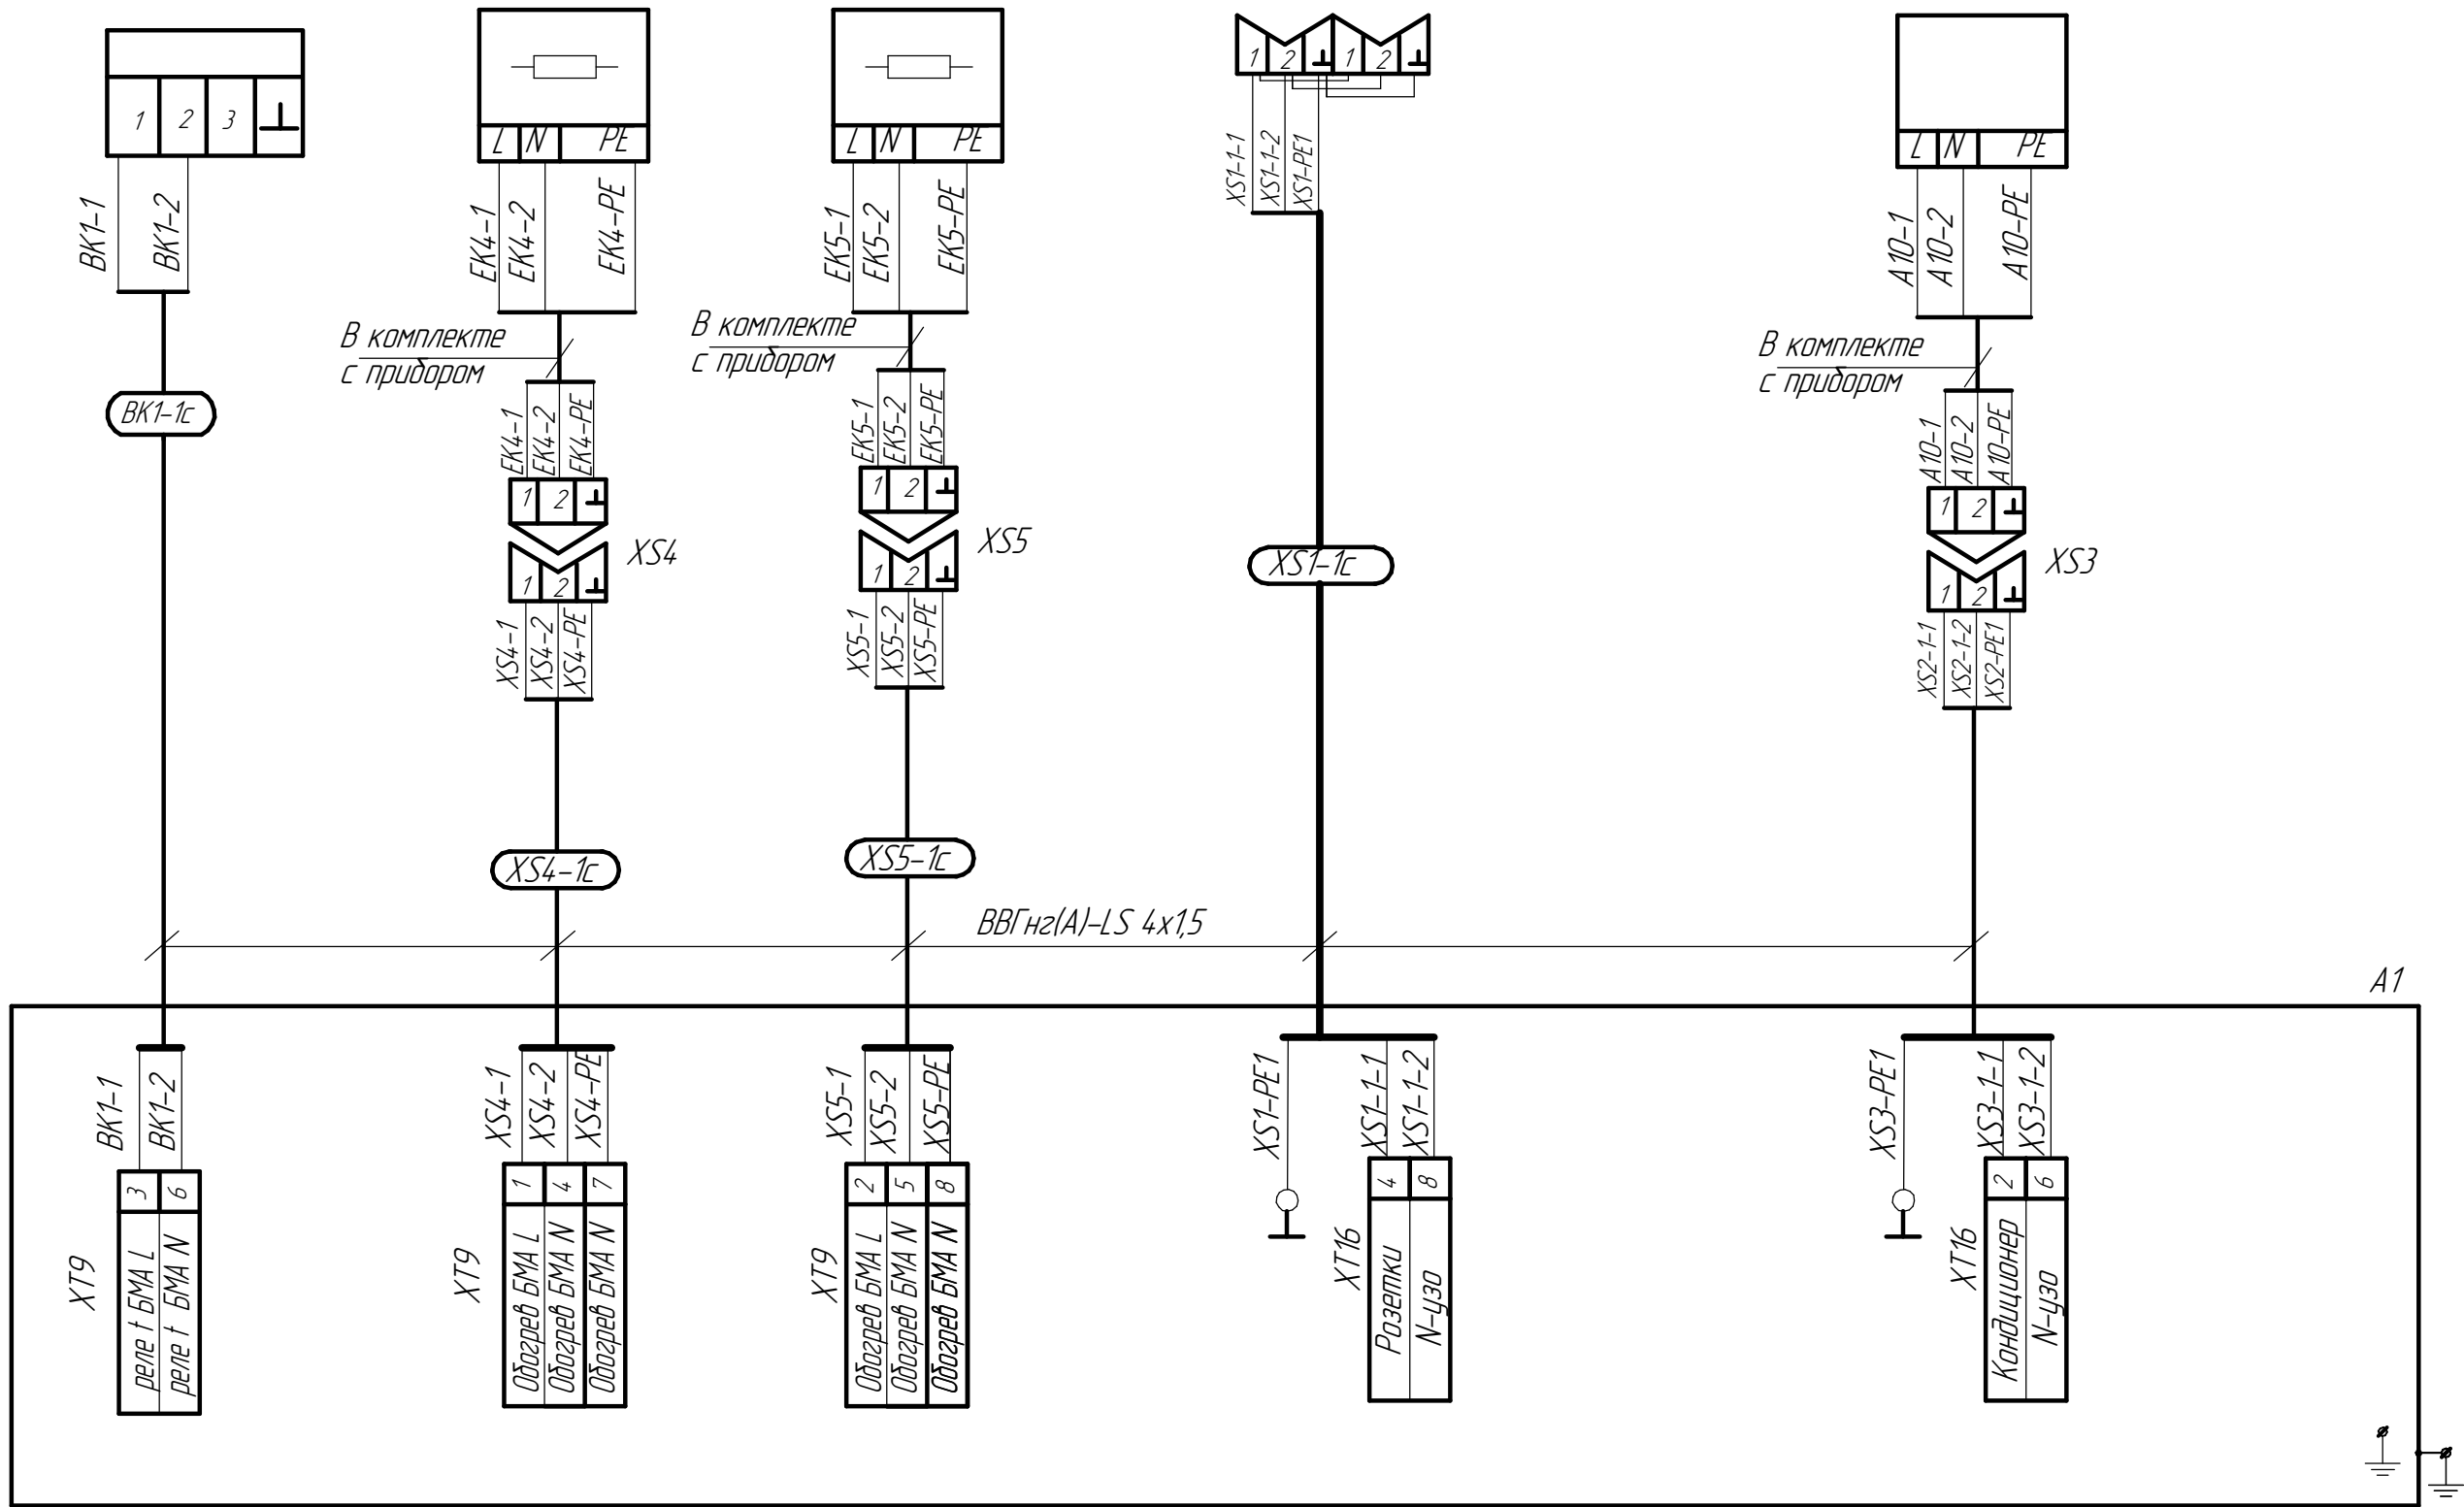

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцл.	Подп. и дата

Прибор	Шкаф управления силовой охранно-пожарной сигнализации	Шкаф управления силовой В&Р	Шкаф управления силовой системы обогрева	Шкаф управления силовой системы вентиляции
Тип прибора	ШУС.ОПС.16.00.000	ШУС.6.16.00.000	ШУС.СО.4.00.000	ШУС.СВ.4.00.000-03
Позиц. обознач.	A6	A2	A5	A7

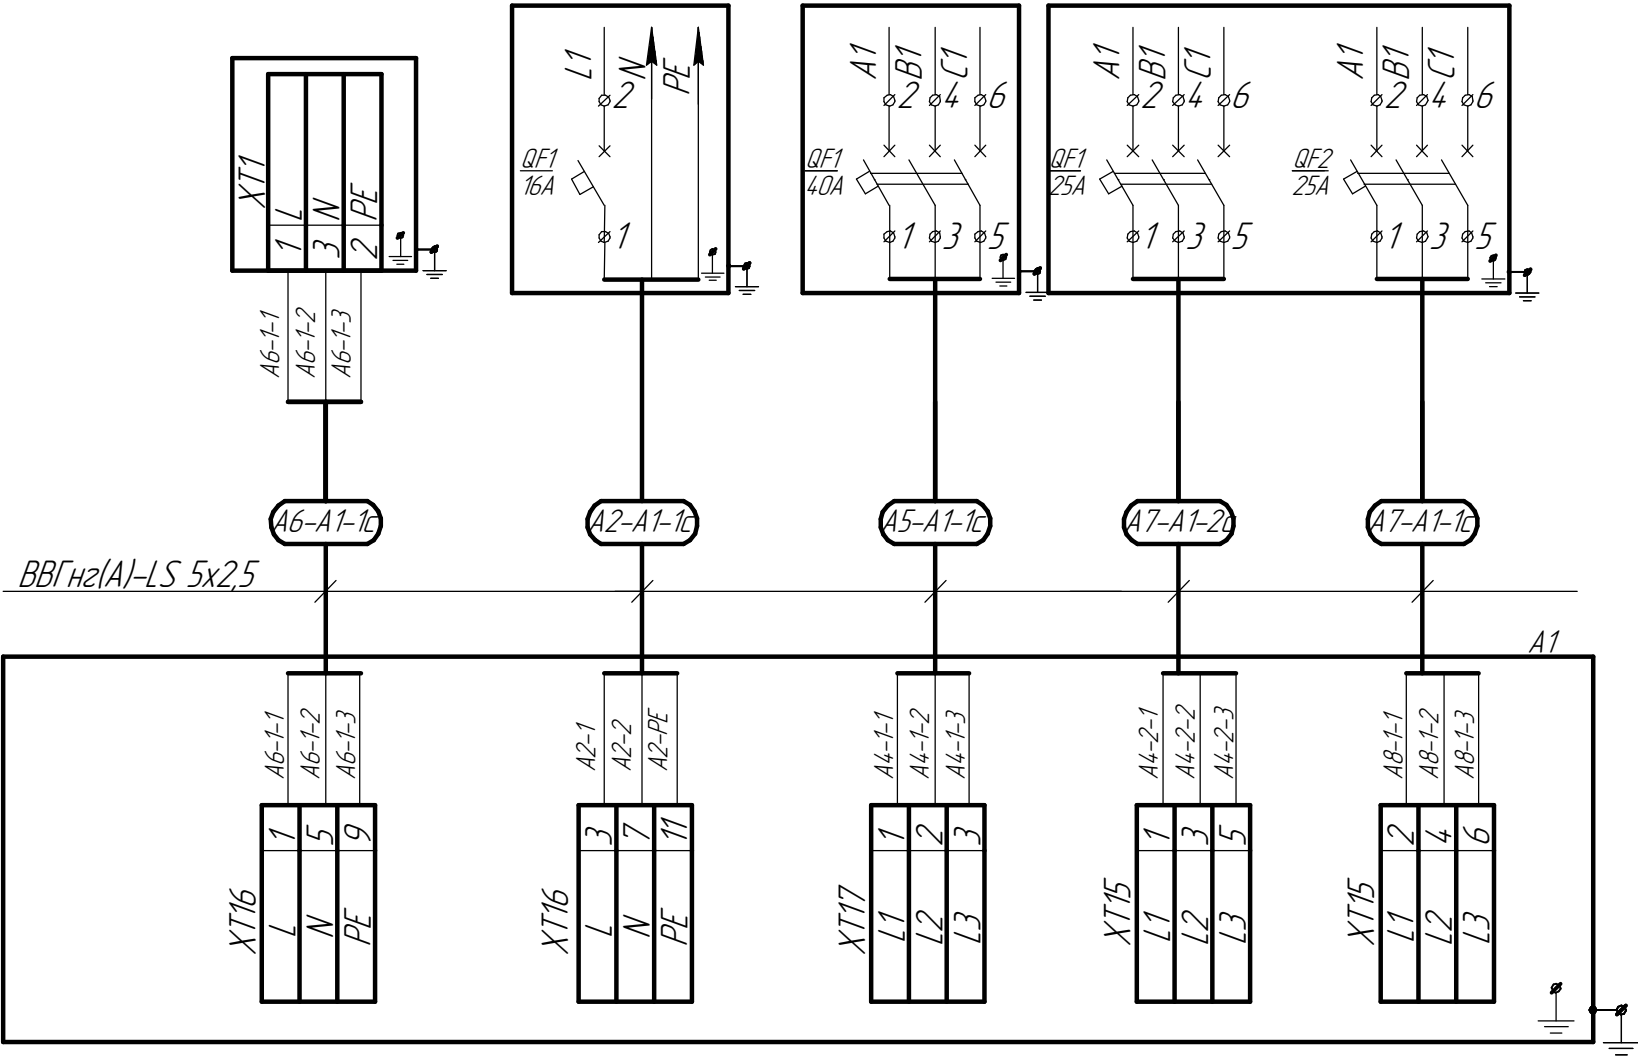

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата