

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	<div>7E X1A 10-000'00'00'9E01-91W-MUJ</div> <div><div>Примечание: 1. Подключение межблочных кабелей от клеммных коробок до шкафа управления силового ШУС.6.16.00.000 производит заказчик. 2. Кабельная продукция (межблочная) от клеммных коробок до шкафа управления силового – поставка заказчика. 3. Возможна замена клеммных коробок на аналог. 4. Тип межблочной кабельной продукции носит рекомендательный характер.</div></div>

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2	Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000	1	в БА
HA/HL3	Оповещатель светозвуковой ПГСКО2-24ДС-ЛК-ЛЖ	1	
JB601	Коробка КСРВ171109(20ST2.5)-3КНВМ1М-15(A)-3КНВМ1М-15(B)	1	2ExelIT5Gb
QT6	Газоанализатор СГОЭС-М11	1	
SB3.QT	Пост кнопочный ПВК-25	1	


1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ГРПШ-ПТБ-1036.00.00.000-01 АТХ Э4			
1	изм.	-2019-5880	Ахметшина	09.2019	Блок подготовки топлива Печь трубчатая блочная	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:1
Разраб.	Ахметшина			04.19				
Пров.	Шайхетдинов			04.19				
Т.контр.						Лист 1	Листов 5	
Н.контр.					Схема электрическая соединений	АО "АК ОЗНА"		
Утв.	Шавалиев			04.19				

Копировал

Формат А3

Наименование параметра	Сигнализация загазованности	Опробование сигнализации	Загазованность в ГРПШ
Прибор	Оповещатель	Пост кнопочный	Газоанализатор
Тип прибора	ПГСКО2-24ДС-ЛК-ЛЖ	ПВК-25	СГОЭС-М11
Позиц. обознач.	НА/НЛЗ	SB3.QT	QT6

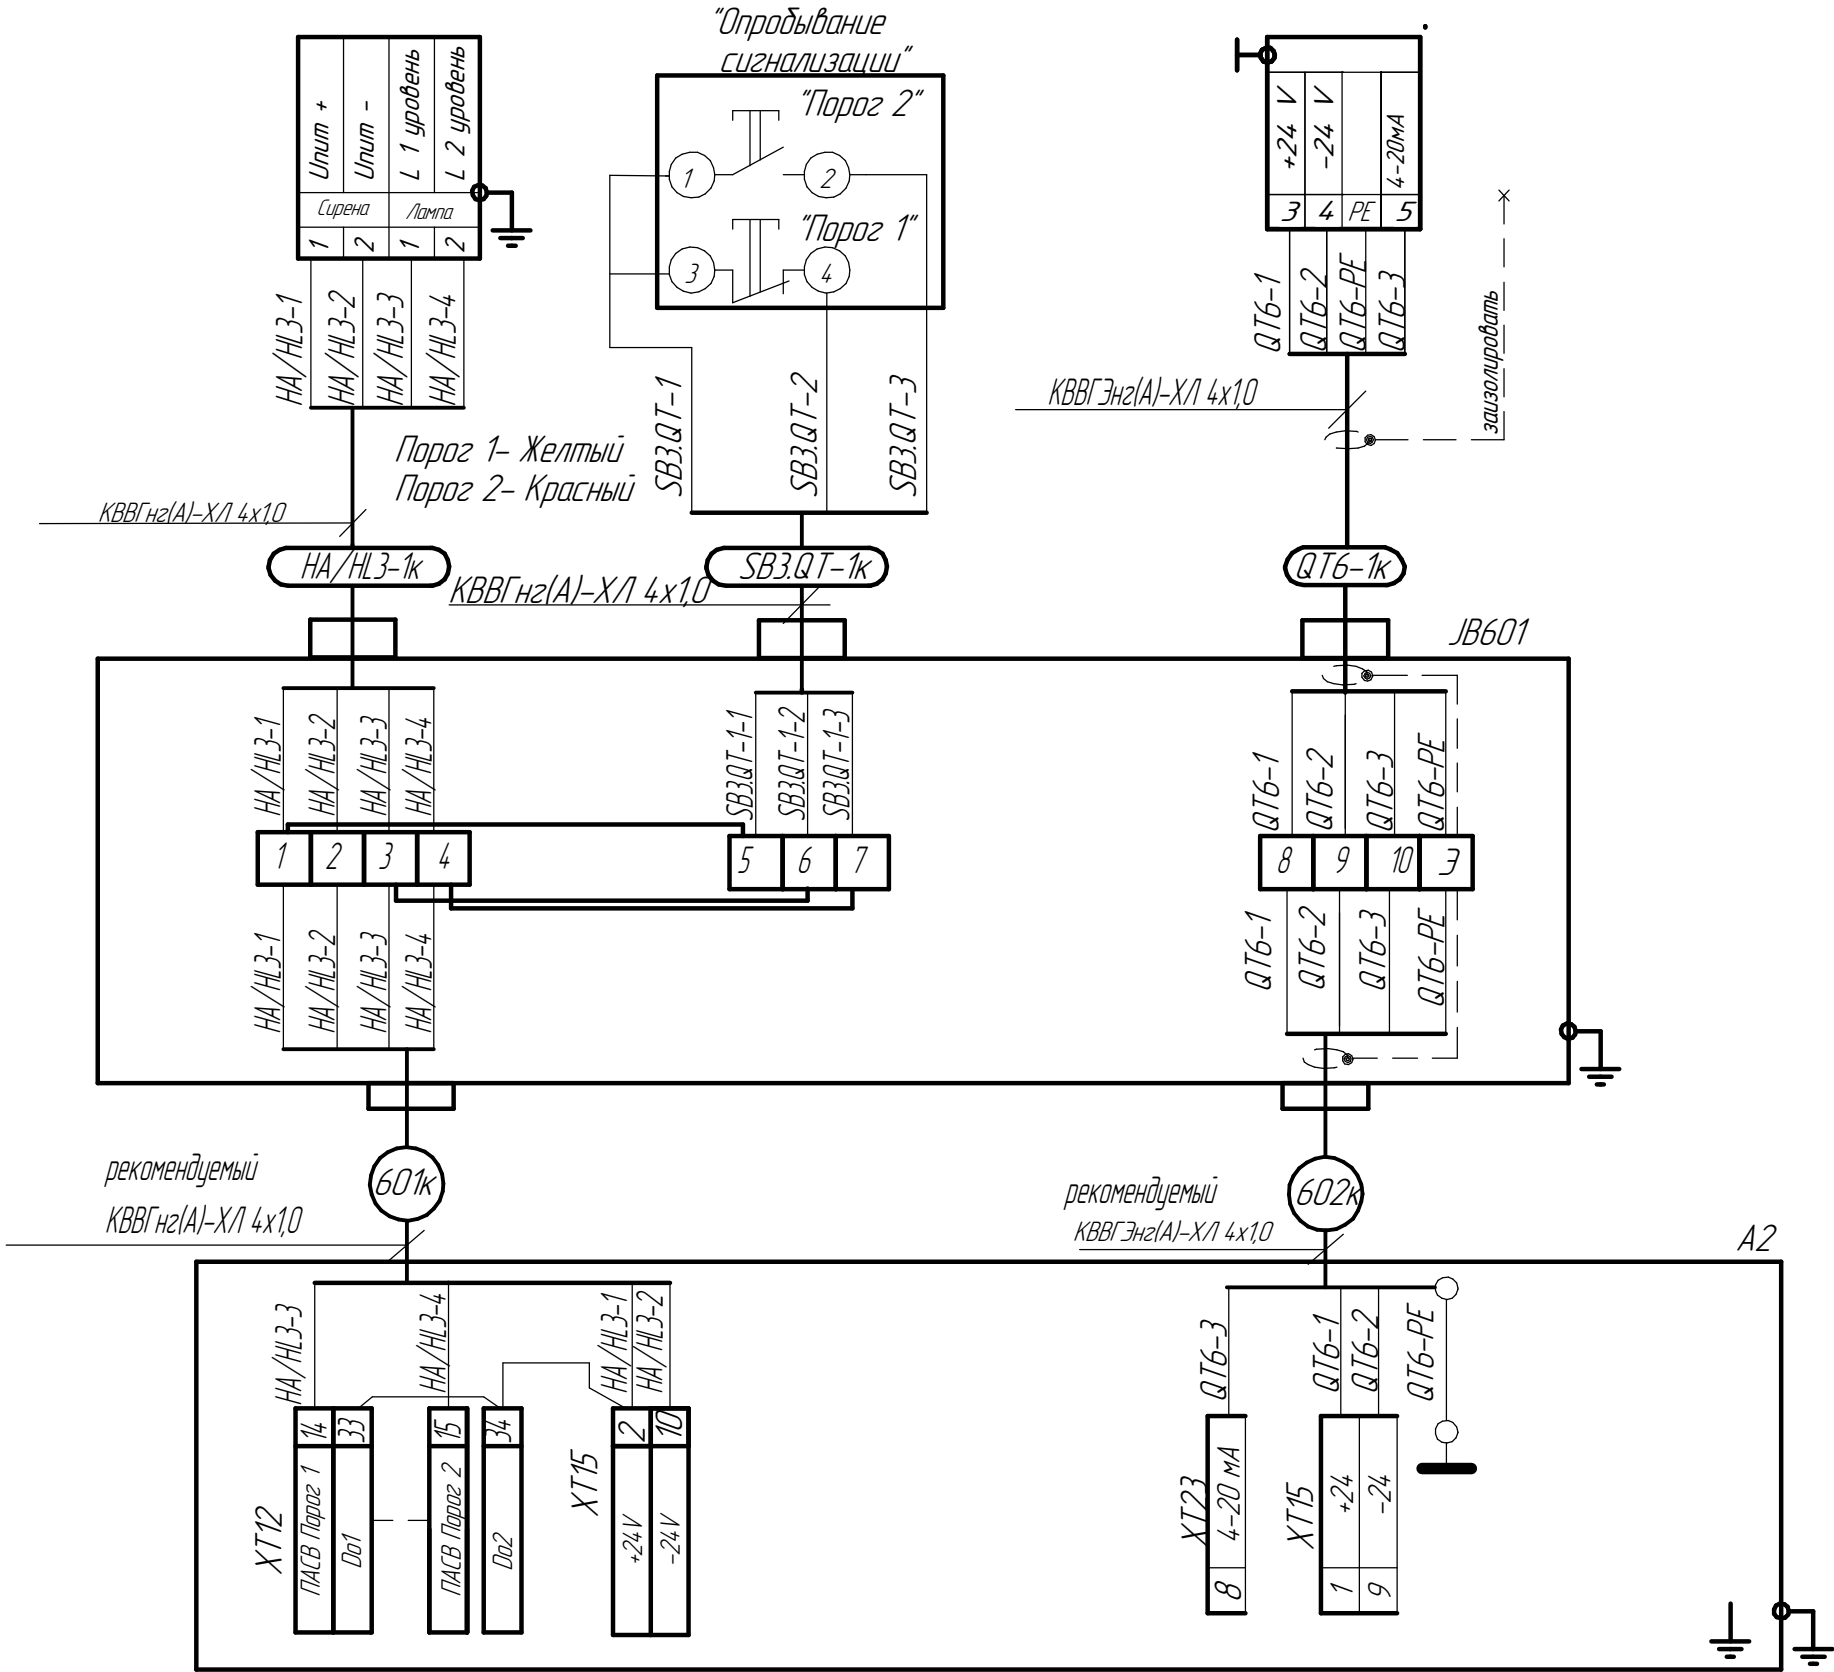

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата