

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Инв. № инв.

Инв. № докл.

Подп. и дата

Инв. № инв.

Инв. № подл.

7E WE'0-000'00'00'9E01-91U-MUJ

Позиционное обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

A1

Шкаф управления силовой ШУС.АВР.43.00.000

1

в БА

EK1-EK2

Обогреватель ОША-Р-10F

2

1ExmIIТ6Х

EL1 - EL2

Светильник СГУ01-1240С-220АС/У

2

1ExdIIВТ5

EL3

Светильник СГУ01-3720С-220АС/У-1КНВМ1N-15НН

1

1ExdIIВТ5

JB301,JB302

Коробка КСРВ171109(20ST 2.5)-3КНВМ1М-15(А)-3КНВМ1М-15(В)

2

2ExeIIТ5Gb

SB1, SB2

Выключатель взрывозащищенный GHG 273

2

1ExdeIICT6Gb

1

Примечание:

1. Подключение межблочных кабелей от клеммных коробок до шкафа управления силового ШУС.АВР.43.00.000 производит заказчик.

2. Кабельная продукция (межблочная) от клеммных коробок до шкафа управления силового – поставка заказчика.

3. Возможна замена клеммных коробок на аналог.

4. Тип межблочной кабельной продукции носит рекомендательный характер.

5. Монтаж и подключение силового электрооборудования выполнить согласно ВСН 332-74 "Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон".

1

изм.

-2019-5879

Ахметшина

09.2019

Изм.

Лист

№ док.м.

Подп.

Дата

Разраб.

Ахметшина

04.19

Проб.

Шайхетдинов

04.19

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Шавалиев

04.19

ГРПШ-ПТБ-1036.00.00.000-01.ЭМ Э4

Газораспределительный пункт шкафной

Печь блочная трубчатая

Схема электрическая соединений

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

1

Листов

3


Схема электрическая соединений

АО "АК ОЗНА"

Копировал


Формат А4х2

Наименование параметра и место отбора сигнала	Освещение рабочее			Освещение наружное	
Тип прибора	GHG 273	Светильник СГУ01-1240С-220АС/У		GHG 273	Светильник СГУ01-3720С-220АС/У
Позиция	SB1	EL1	EL2	SB2	EL3

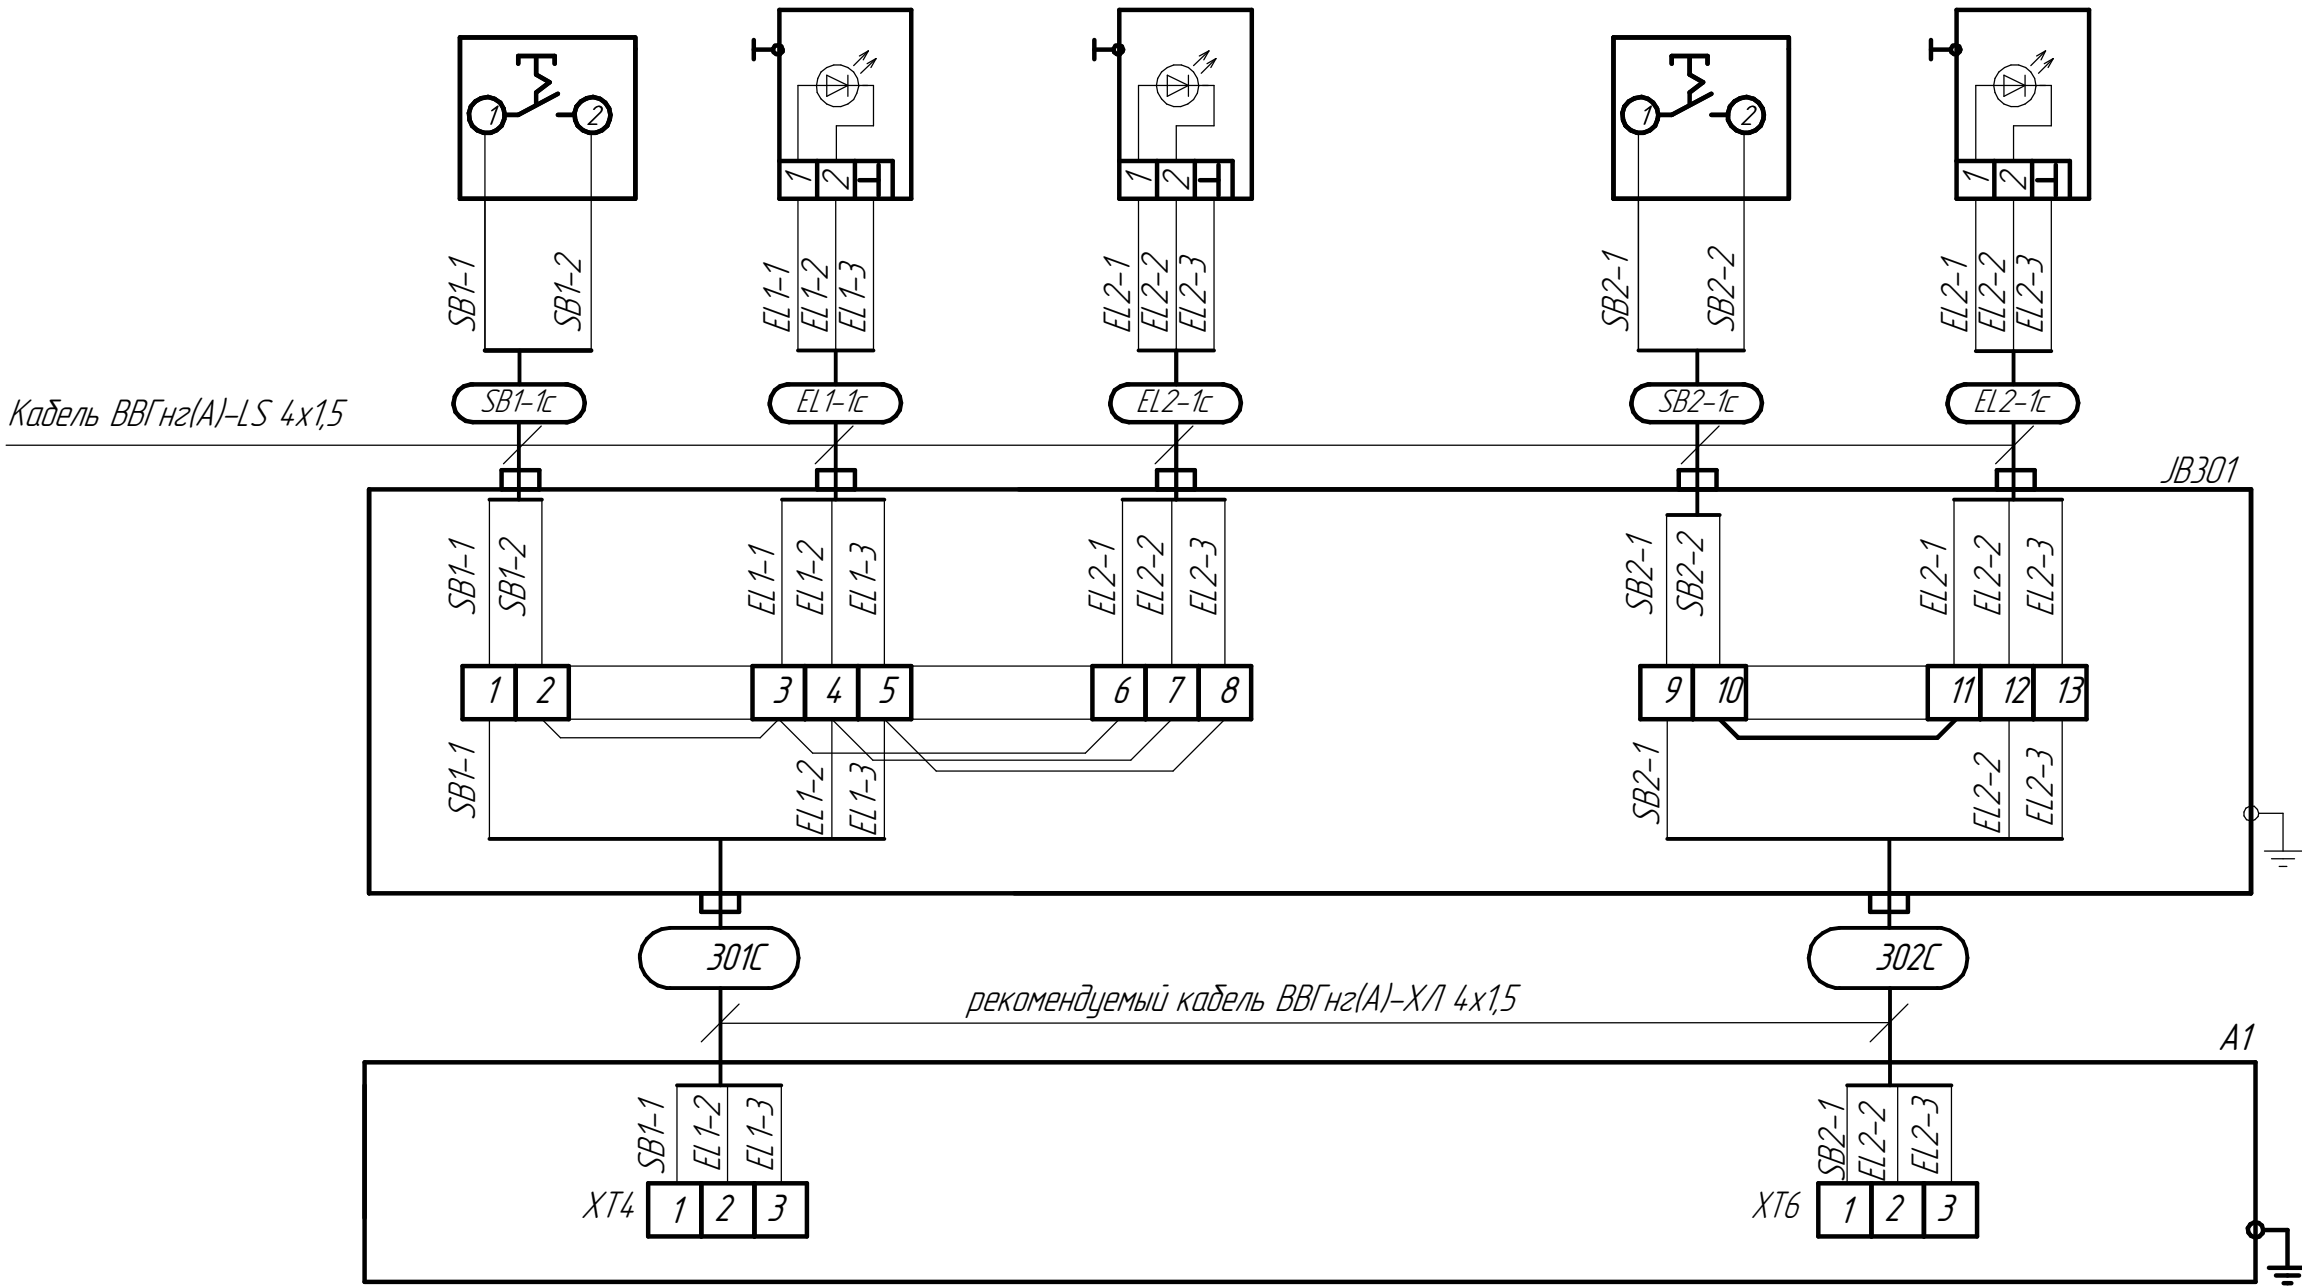

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцл.	Подп. и дата

Наименование параметра и место отбора сигнала	Отопление ГРПШ	
Тип прибора	ОША-Р-10-Ф	ОША-Р-10-Ф
Позиция	ЕК1	ЕК2

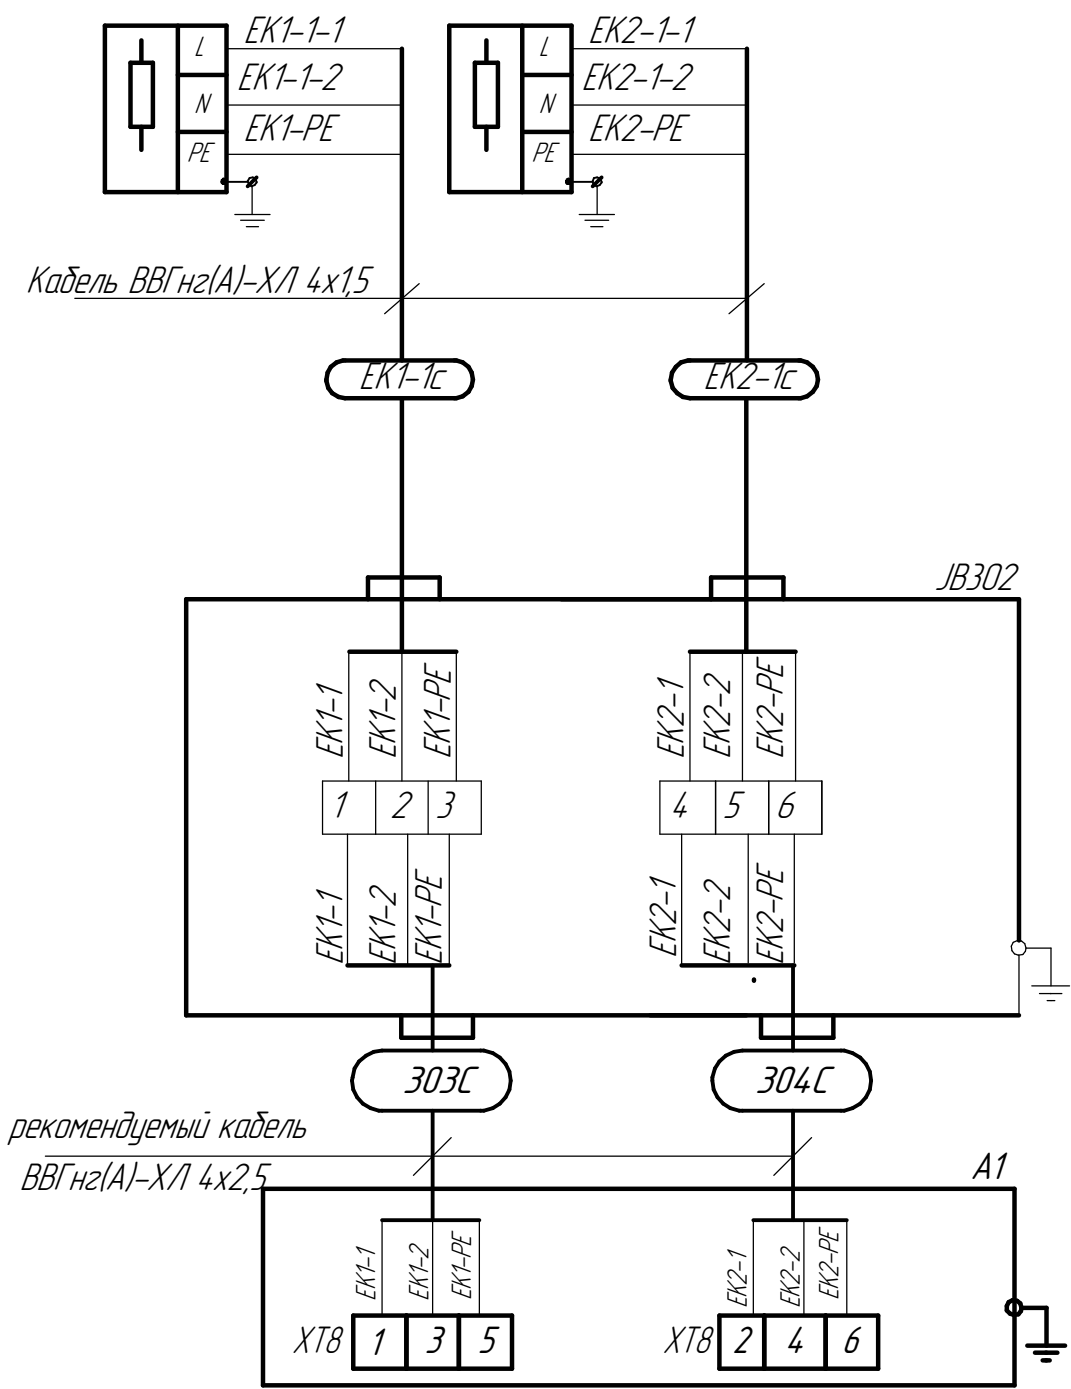

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дцл.
Подп. и дата	Подп. и дата