

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дцл.	Подп. и дата


БА-ПТБ1036.00.00.000-01АТХ 34

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2	Шкаф управления силовой ШУС.6.16.00.000	1	в БА
ТТ12	Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-08Exd(100М)-80-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20 мА-БК-Т5-У1.1-ГП	1	
SF1	Извещатель охранный ВПВ-1А-11	1	
QT7	Газоанализатор СГОЭС 2	1	

1

					БА-ПТБ1036.00.00.000-01АТХ 34			
1	изм.	-2019-5881	Ахметшина	09.2019	Блок аппаратурный Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Ахметшина			04.19				
Пров.	Шайхетдинов			04.19				
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.						АО "АК ОЗНА"		
Утв.	Шавалиев			04.19				

Место установки	Температура в помещении	Контроль загазованности	Контроль доступа
Среда	Воздушная среда	Воздушная среда	
Прибор	Датчик температуры	Газоанализатор	Извещатель охранный
Тип прибора	Метран-274	СГОЭС 2	ВПБ-1А-11
Позиц. обознач.	ТТ12	QT7	SF1

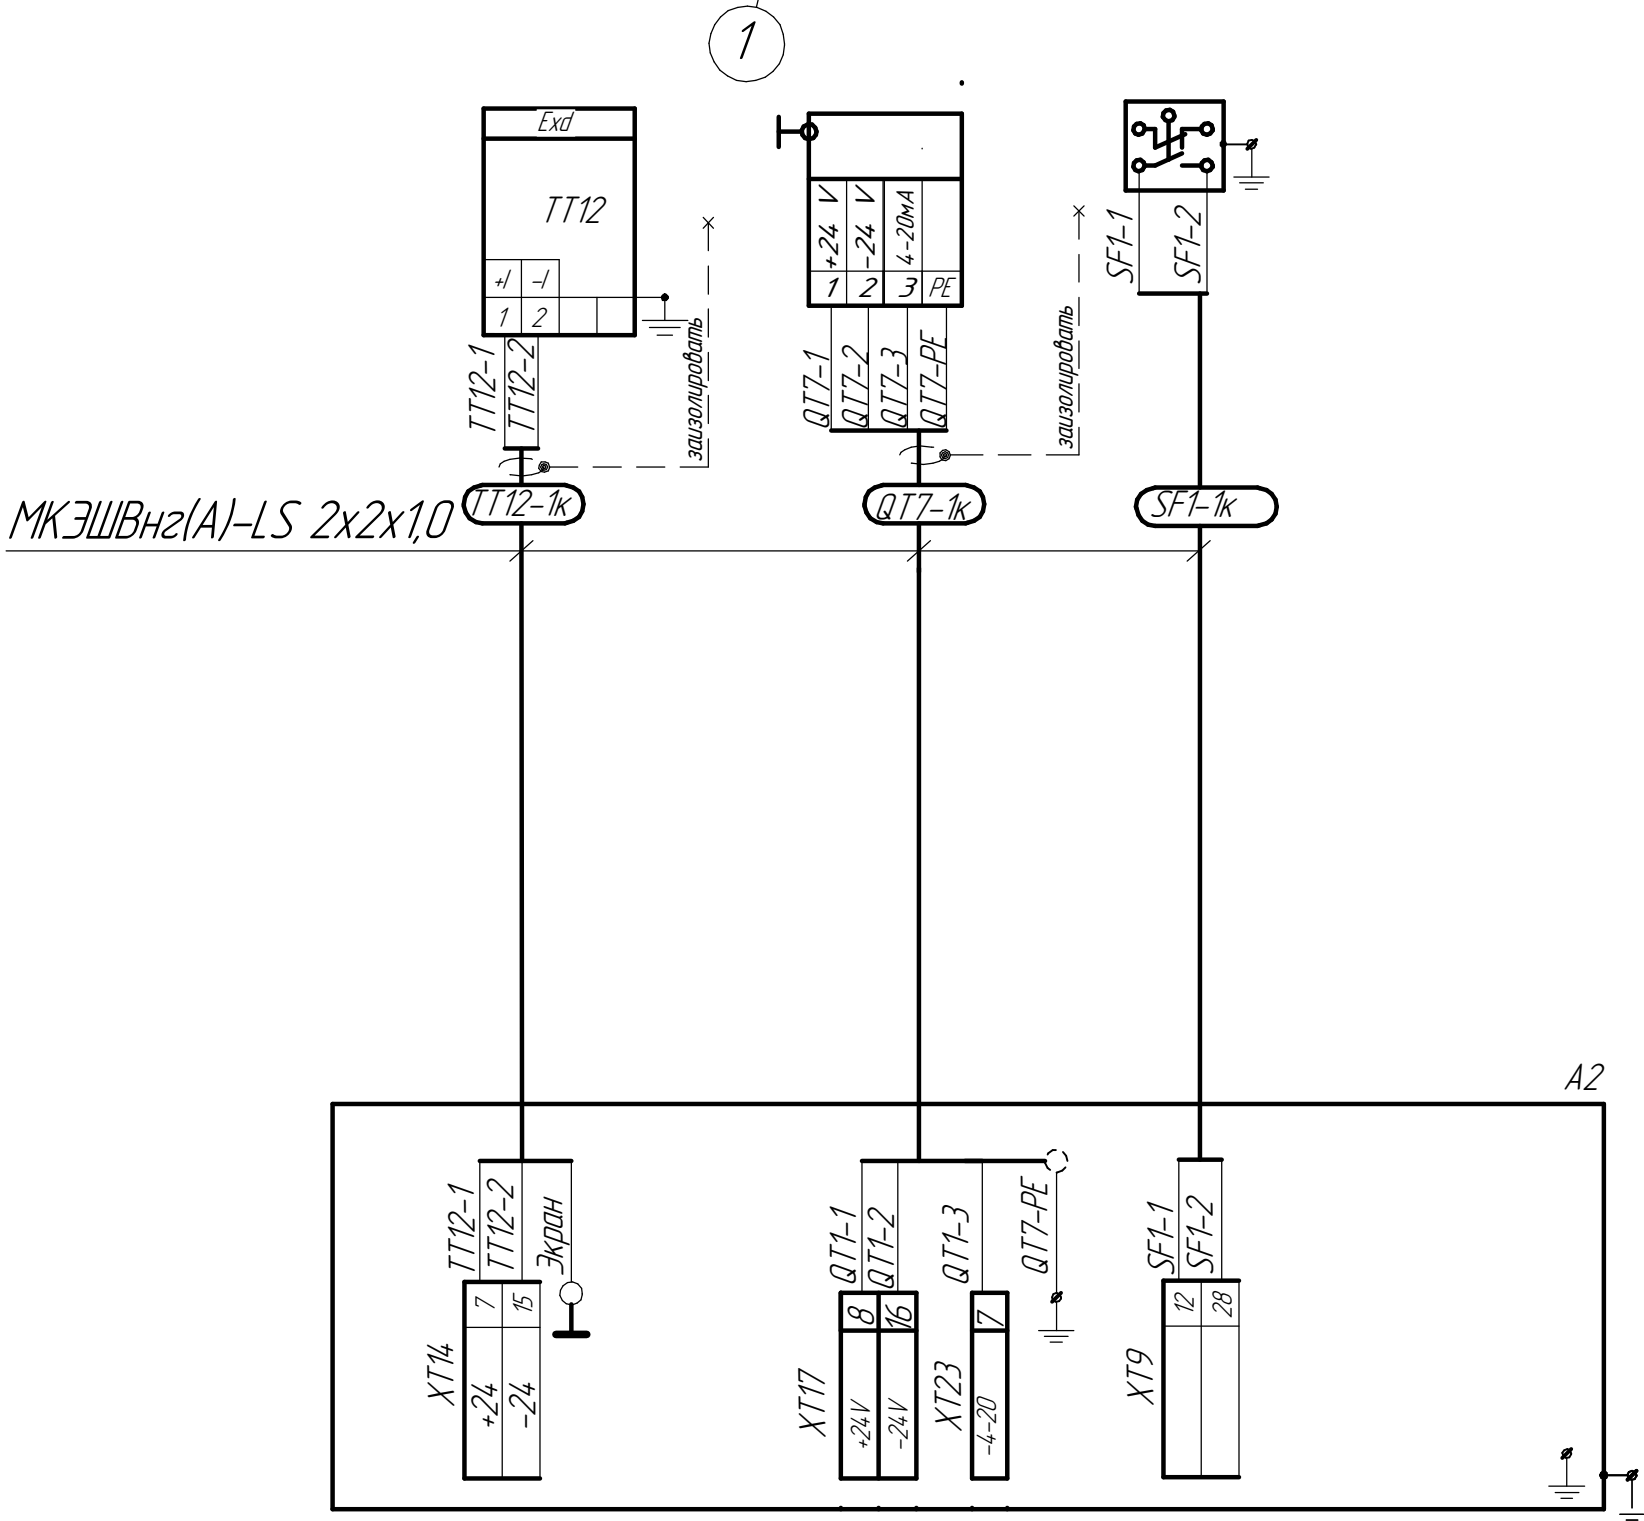

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата