

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


7E 34 10-000'00'00'9E0191W

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A6	Шкаф управления силовой ШУС.ОПС.16.00.000	1	в БА
ВТН1..ВТН2	Извещатель пожарный тепловой ИП212-ЗСМ	2	IP 40
ВТМ1	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	1	IP 41
ВТМ2	Извещатель пожарный ручной ИПР 535 МК-А КМ15 67IP (-60...75C)	1	1ExdIIBT6Gb
ВИА1, ВИА2	Оповещатель светозвуковой ПАСВ 1-М-54-1К	2	
ВИА3	Оповещатель световой Сфера-ВЗ "Выход"	1	

					ПТБ1036.00.00.000-01 ПС 34			
					Пожарная сигнализация Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Ахметшина			04.19				
Пров.	Шайхетдинов			04.19				
Т.контр.						Лист 1	Листов 3	
Н.контр.						АО "АК ОЗНА"		
Утв.	Шавалиев			04.19				

Блок автоматики

Наименование параметра	Извещатель пожарный ручной	Извещатель пожарный тепловой	
Тип прибора	ИПР-ЗСУ (внутри)	ИП212-ЗСМ (внутри БА)	
Позиц. обознач.	ВТМ1	ВТН1	ВТН2

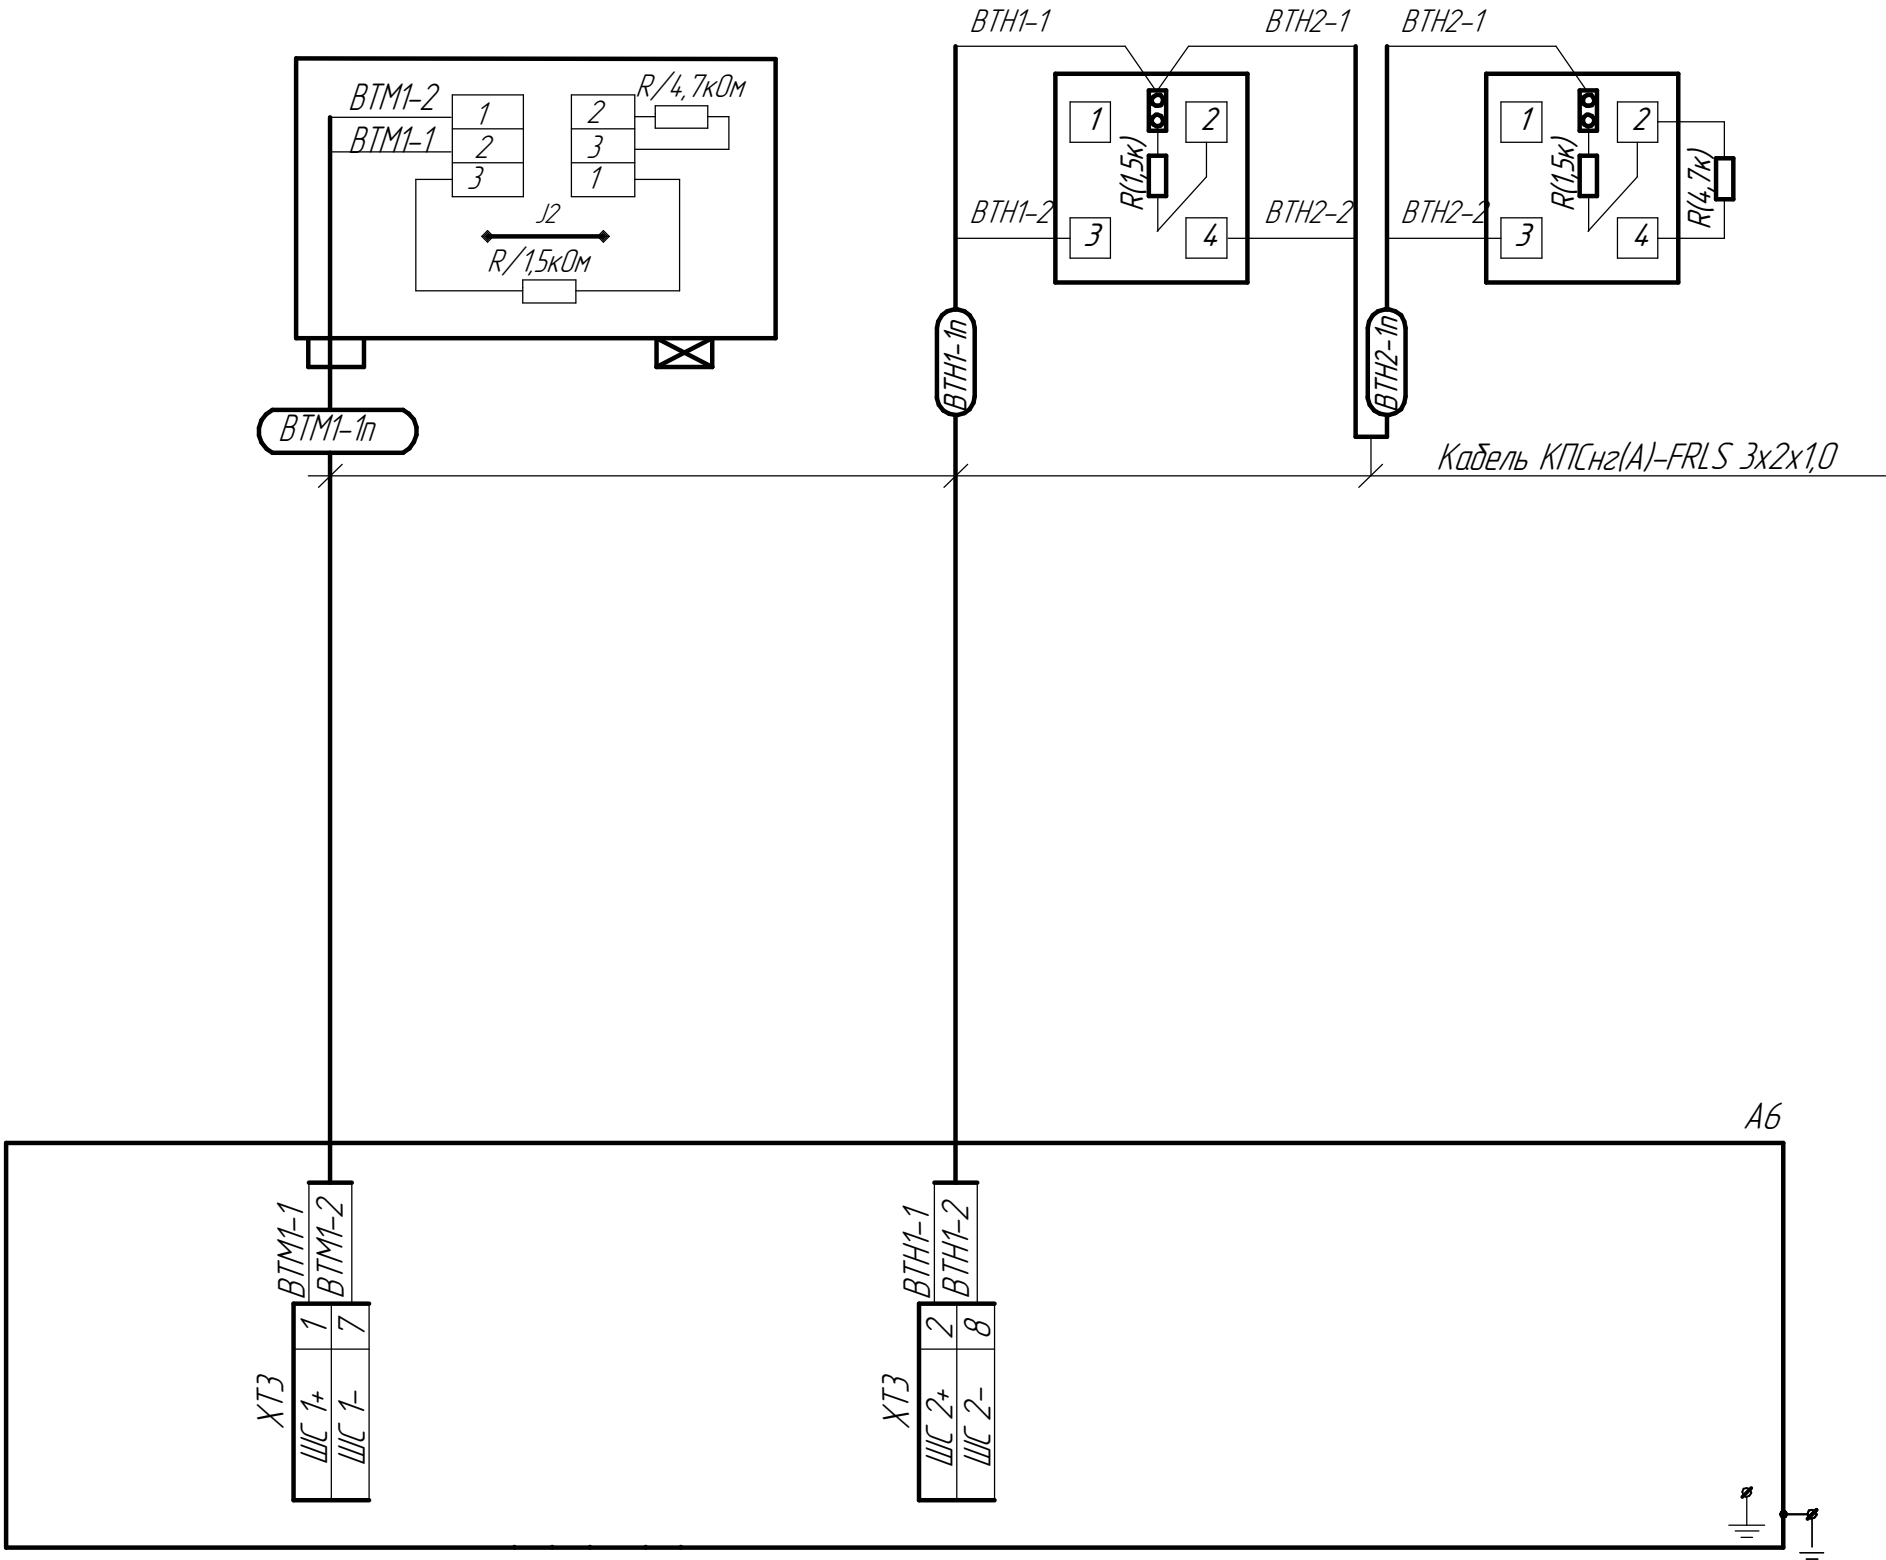

внутри Блока аппаратного Категория помещения "Д"

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Блок автоматики

Наименование параметра	Извещатель пожарный ручной	Оповещатель светозвуковой (внутри)	Оповещатель светозвуковой (снаружи)	Световое табло
Тип прибора	ИП535-07е (снаружи)	ПАСВ 1-М-54-1К	ПАСВ 1-М-54-1К	Сфера-ВЗ "Выход"
Позиц. обознач.	BTM2	BIAL1	BIAL2	BIAL3

